


RYBNIK-UL. FLORIAŃSKA 26

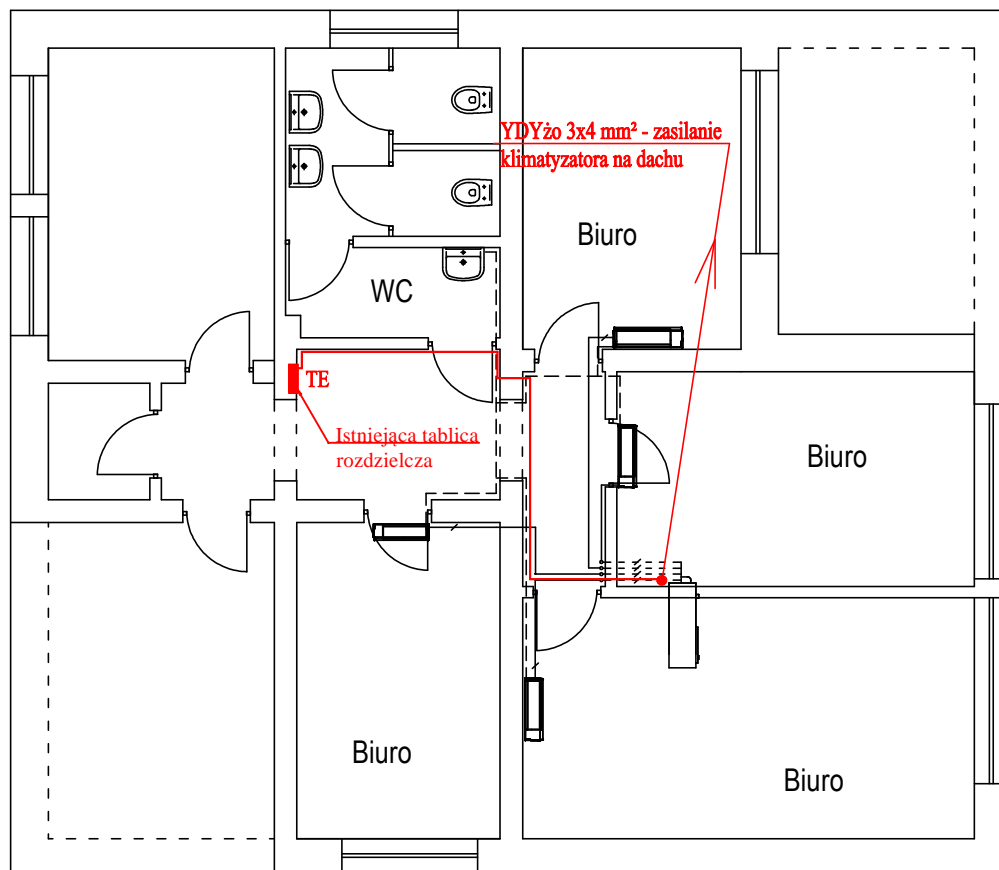

Uwaga.

1. Kabel przez strop prowadzić w rurze ochronnej. Rurę na dachu zakończyć fajką w celu zabezpieczenia instalacji przed wodą deszczową.
2. Na dachu należy zabudować iglicę odgromową w odległości 1 metra od klimatyzatora. Iglicę podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej za pomocą drutu DFeZn fi 8.

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE "SANWEKO" UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY			
INWESTOR	MIASTO RYBNIK 44-200 RYBNIK, UL.CHROBREGO 2		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT	Klimatyzacja pomieszczeń terenowych punktów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku		
ADRES:	Rybnik, ul.Floriańska 26		
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY ZASILANIA KLIMATYZACJI		
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Andrzej BERNAT upr. nr 250/90 Kt			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	DATA: 03.2018
			NR RYS. E-04
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA PROJEKTANT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN			