
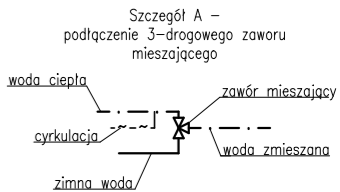


POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA		
0/1	SALA	50,4 M2
0/2	SALA	50,3 M2
0/3	SZATNIA	49,5 M2
0/4	POM. SOCJALNE	9,2 M2
0/5	ŁAZIENKA DLA DZIECI	23,1 M2
0/6	POM. PORZĄDKOWE	3,1 M2
0/7	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,7 M2
0/8	SALA	73,6 M2
0/9	ZMYWALNIA	4,5 M2
0/10	POM. CATERINGU	8,3 M2

POMIESZCZENIA SZKOŁY		
S0/1	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	30,9 M2
S0/2	PRZEDSIONEK MĘSKI	3,7 M2
S0/3	POM. PISUARÓW	3,8 M2
S0/4	WC MĘSKIE	10 M2
S0/5	PRZEDSIONEK NAUCZYCIELI	1,3 M2
S0/6	WC DLA NAUCZYCIELI	1,4 M2
S0/7	PRZEDSIONEK DAMSKI	7,1 M2
S0/8	KABINA WC DAMSKA	1,4 M2
S0/9	KABINA WC DAMSKA	1,4 M2
S0/10	KABINA WC DAMSKA	1,4 M2

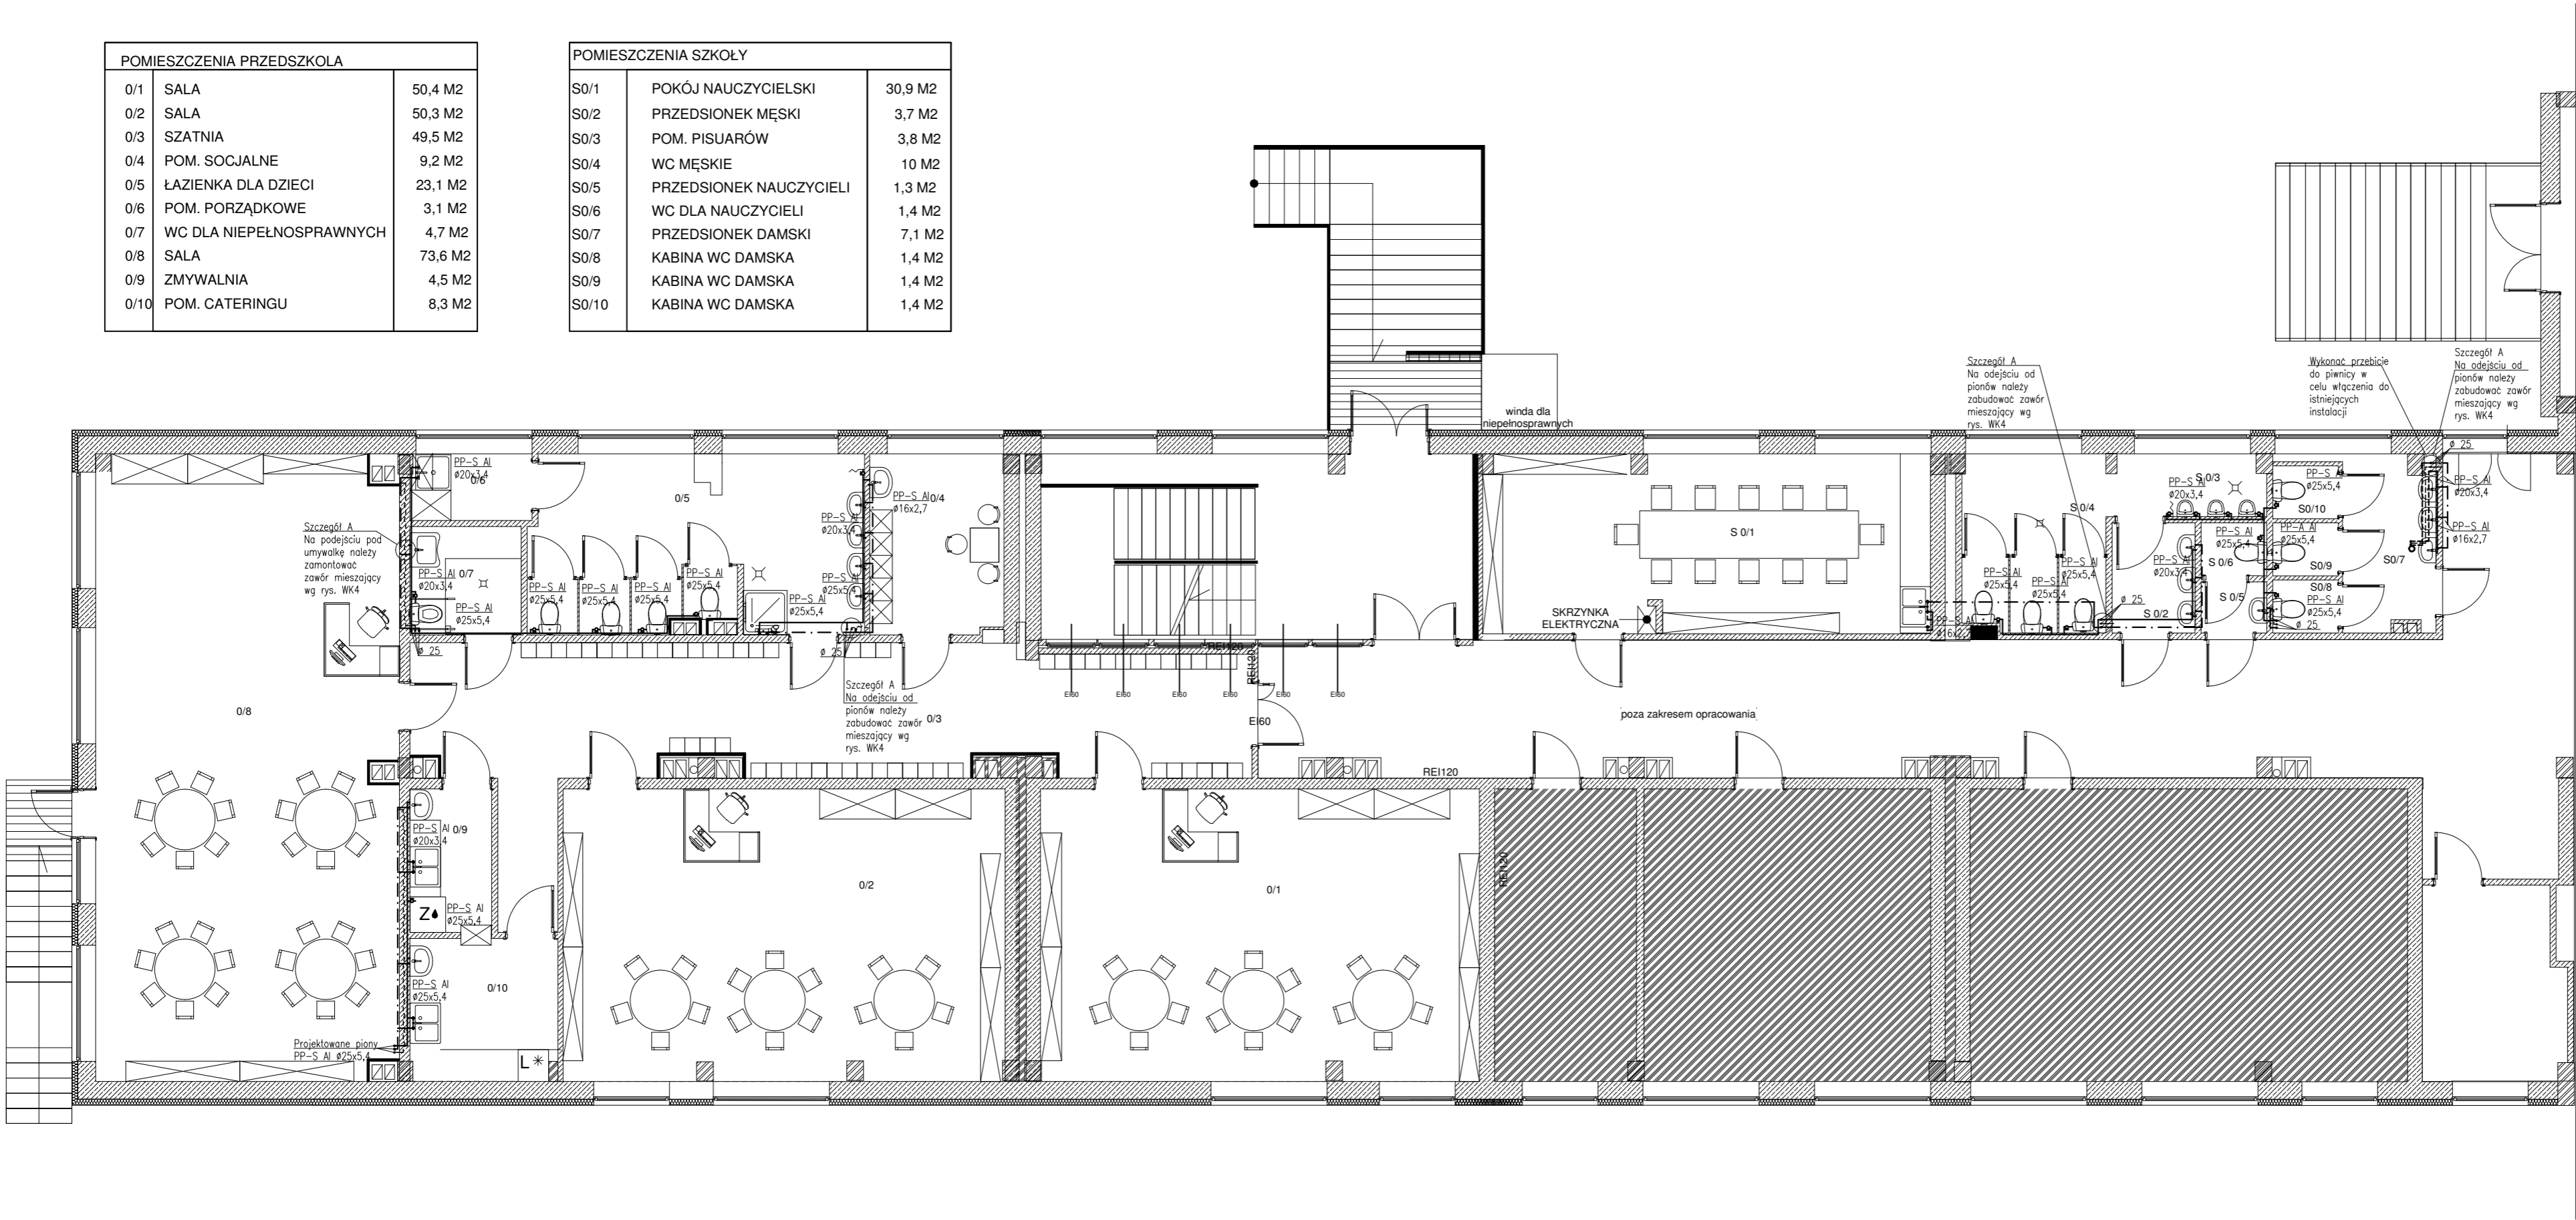

- Oznaczenia
- Instalacja zimnej wody
  - Instalacja c.w.u.
  - Instalacja cyrkulacji
  - Instalacja zimnej wody prowadzona pod strzem w piwnicy
  - Instalacja c.w.u. prowadzona pod strzem w piwnicy
  - Instalacja cyrkulacji prowadzona pod strzem w piwnicy
  - Piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
  - Rury polipropylenowe wielowarstwowe z wkładką aluminiową Ø16x2,7mm

- Uwagi:
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy porównać stan projektowy ze stanem faktycznym.
  - Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
  - Przewody należy prowadzić w brzdach ściennych oraz w posadzce.
  - Przewody należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.

nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na potrzeby przedszkola		
lokalizacja	ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolestaw Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	Rzut parteru - instalacja wodno-kanalizacyjna. Stan projektowany.		
projektant	mgr inż. Marcin Szveda	pr. uprawnień SLK/0813/PWOS/03	podpis
	inż. Klaudia Ignaczak	pr. uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śiwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249	skala	1:100	
	data	lipiec 2018	
www.mado1.pl	mado1@poczta.onet.pl	WK3	