




ZESZCZEGÓŁ POMIESZCZENI – PIĘTRO 2


Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Posadzka
5.1	Magazyn	12,05m ²	Panel
5.2	Sala lekcyjna	63,69m ²	Panel
5.3	Sala śniadaniowa	48,54m ²	Panel
5.4	Sala lekcyjna	48,80m ²	Panel
5.5	Sala lekcyjna	48,80m ²	Panel
5.6	Sala lekcyjna	48,80m ²	Panel
5.7	Sala lekcyjna	48,80m ²	Panel
5.8	Sala lekcyjna	50,49m ²	Panel
5.9	Toaleta – dziewczęcy	6,07m ²	Płytki ceramiczne
5.10	Toaleta – chłopcy	10,87m ²	Płytki ceramiczne
5.11	Toaleta – personel	2,74m ²	Płytki ceramiczne
5.12	Toaleta – chłopców	8,21m ²	Płytki ceramiczne
5.13	Toaleta – chłopców	5,39m ²	Płytki ceramiczne
5.14	Kuchnia	11,33m ²	Laminat
5.15	Kuchnia	13,02m ²	Laminat
5.16	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.17	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.18	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.19	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.20	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.21	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.22	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.23	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.24	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.25	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.26	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.27	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.28	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.29	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.30	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.31	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.32	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.33	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.34	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.35	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.36	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.37	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.38	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.39	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.40	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.41	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.42	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.43	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.44	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.45	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.46	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.47	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.48	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.49	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.50	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.51	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.52	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.53	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.54	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.55	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.56	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.57	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.58	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.59	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.60	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.61	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.62	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.63	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.64	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.65	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.66	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.67	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.68	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.69	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.70	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.71	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.72	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.73	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.74	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.75	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.76	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.77	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.78	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.79	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.80	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.81	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.82	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.83	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.84	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.85	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.86	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.87	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.88	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.89	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.90	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.91	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.92	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.93	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.94	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.95	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.96	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.97	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.98	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.99	Kuchnia	20,10m ²	Laminat
5.100	Kuchnia	20,10m ²	Laminat

SZCZEGÓŁ DOOCIEPLENIA OKIEN

Ocieplenie wnek okennych styropianem EPS 031 gr. 2cm
Ocieplenie styropian EPS 031 gr. 15cm
Ocieplenie styropian EPS 031 gr. 2cm

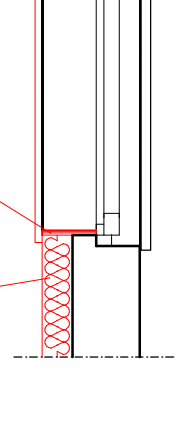


OZNACZENIA NA RYSUNKU:

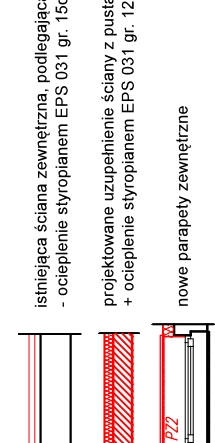

- Zakres robót:
1. Ściany budynku docieplić styropianem EPS 031 gr. 15cm.
 2. Wnęki okienne docieplić styropianem EPS 031 gr. 2 cm.
 3. Od strony wewnętrznej likwidacja lukster, naprawa konstrukcji żelazowej, zamurowanie otworów, ocieplenie ścian styropianem EPS 031 gr. 15cm, zamurowanie otworów, ocieplenie ścian styropianem EPS 031 gr. 15cm, poki konstrukcji żelazowej ramowej żelazowej styropianem EPS 031 gr. 15cm, poki konstrukcji żelazowej styropianem EPS 033 gr. 6cm, wykonanie luku wewnętrznego i zewnętrznego oraz wykonanie obróbek blacharskich poki konstrukcji żelazowej.

NAWIEWNIKI:
Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane z możliwością przynknięcia. W oknach nowych dostawa okna z nawiewnikami. W istniejących oknach PCV należy dodatkowo okna wyposażyć w nawiewniki koloru białego. Nawiewniki powinny zapewnić przepływ powietrza max. 30m³/h. Nawiewniki zamontowane w górnej ramie okiennej.

UWAGI:
- roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i ślusarską,
- wymiary podano w centymetrach,
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem prac budowlanych.

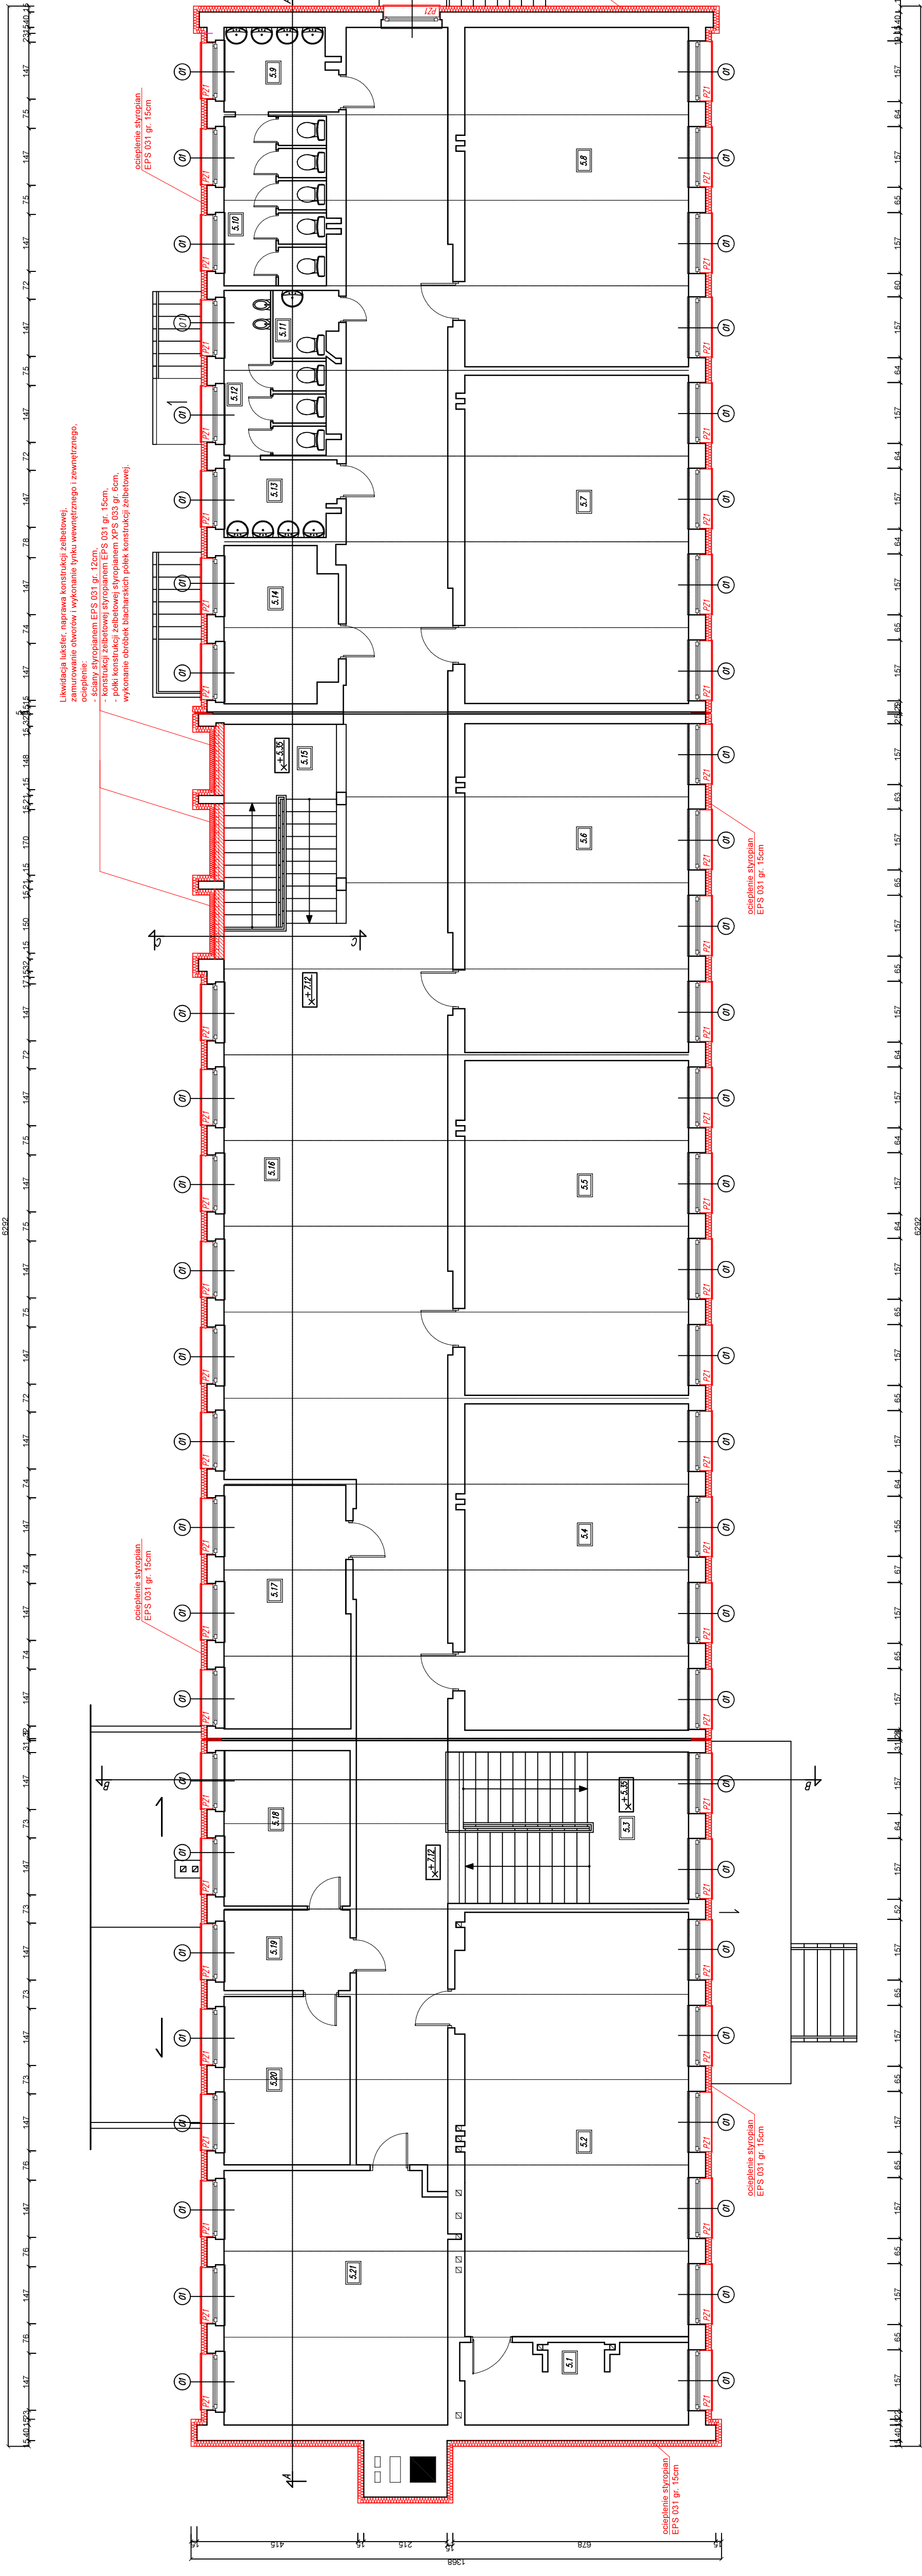

Objekt:	Szkola Podstawowa Nr 18 w ZSP nr 8 w Rybniku
Inwestor:	Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2	44-200 Rybnik
Branża: BUD.	
Rys. nr	
TERMOBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY	
PODSTAWOWEJ NR 18 W ZESPOLU	
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 - AKTUALIZACJA	
P-5	
RZUT II PIĘTRA	
Opracował:	mgr inż. Urszula Jonderska
Projektant:	mgr inż. Urszula Jonderska
Data:	2024
Podpis:	
Podpis:	