



Załącznik 2D

Instalacja wewnętrzna  
kanalizacji sanitarnej

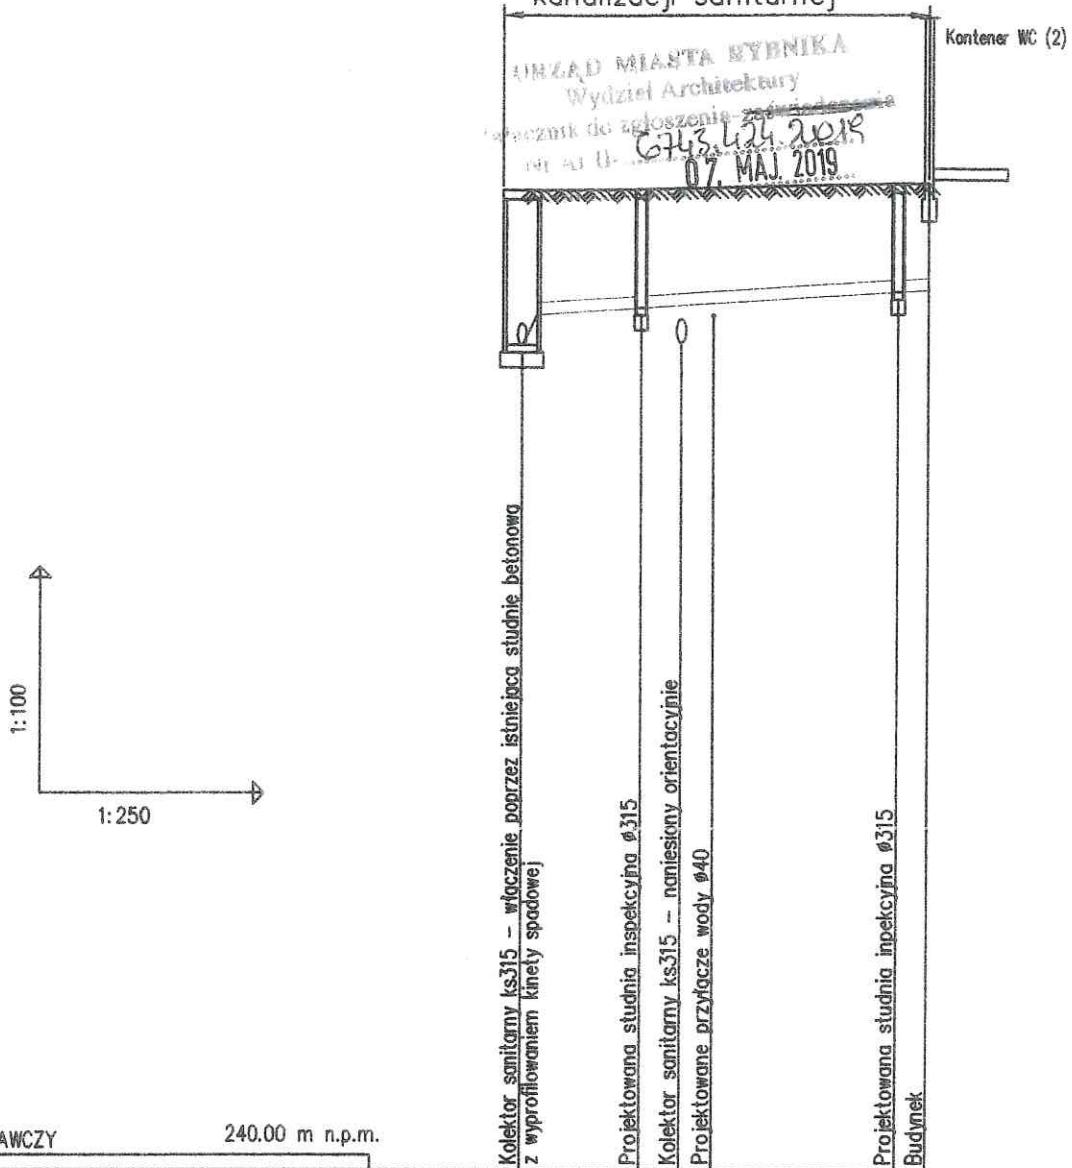

POZIOM PORÓWNAWCZY

240.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		253.01	253.03	253.10	253.10
RZĘDNA DNA KANAŁU		250.96 1.65	251.46	251.67 1.40	251.70
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.05	1.57	1.43	1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI		2.5% 			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC Ø160x4.7			
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.00	12.50 13.50	1.00
		K	S1proj	S2proj	Bud (2)

Temat:	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH, INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WODOCIĄGOWYCH ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ		Data:	kwiecień 2019
Adres inwestycji:	Rybnik, ul. Hotelowa (działka numer 822/96, 826/121)		Nr rys.:	S-6
Inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik			
Temat rysunku:	PROFIL WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ			
Projektant instalacji gazowej:	mgr inż. Wiktor SALAMON (upr. nr 417/66 i 157/68)	Podpis : 	Skala:	1:100/500
Opracowała:	mgr inż. Sylwia MACHULIK	Podpis : 		