


U=400/230V
 Układ sieci: wg WTP
 Samoczynne wyłączenie
 $P_i=0,3\text{kW}$
 $P_m=0,3\text{kW}$

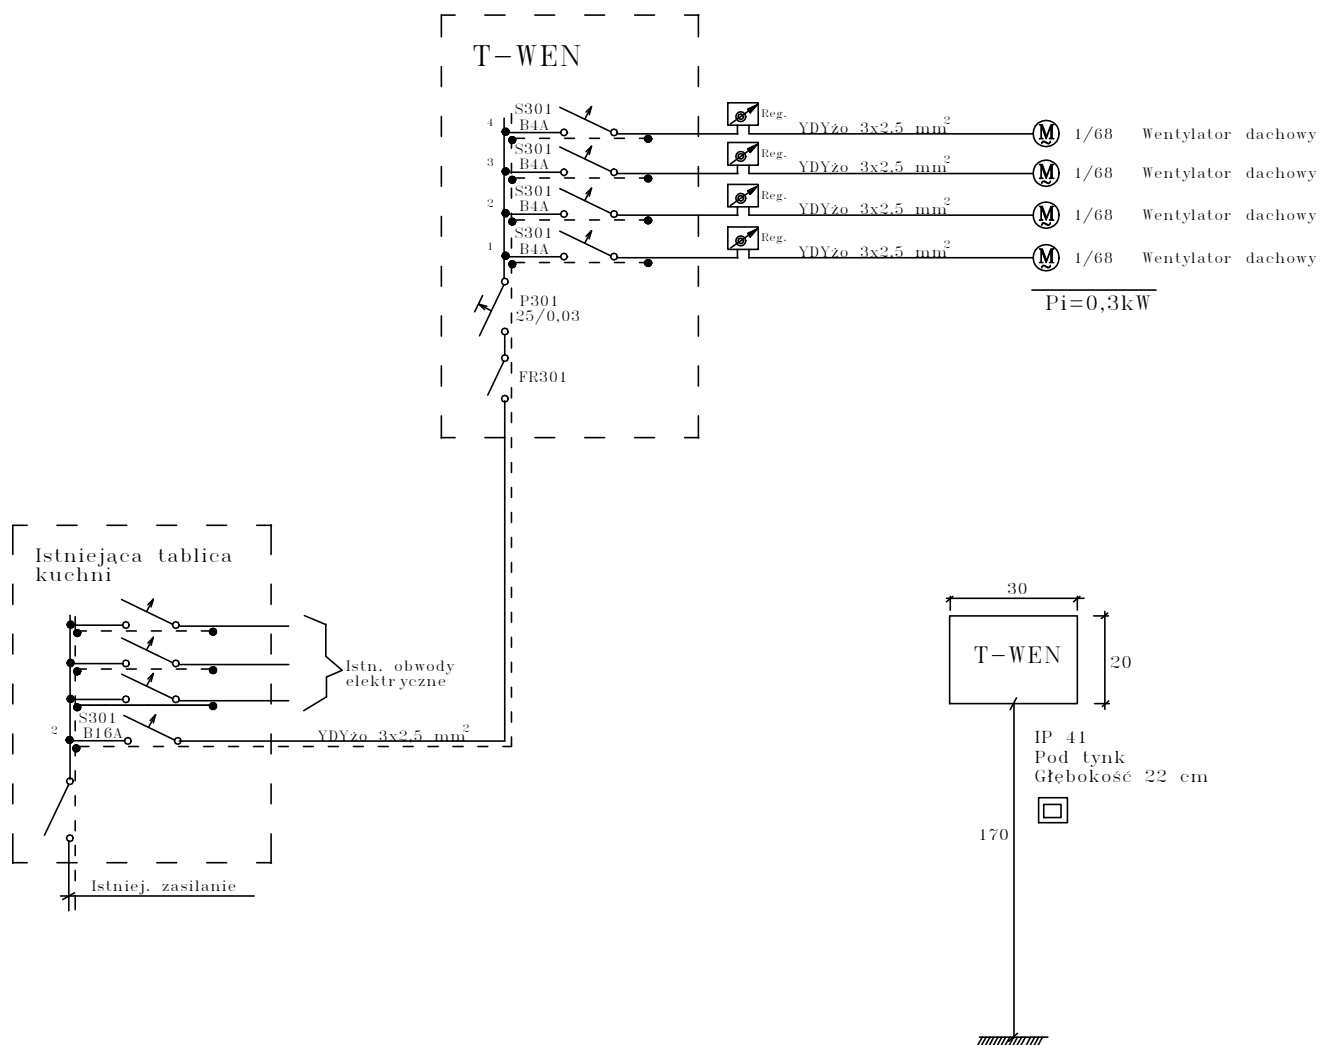

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE "SANWEKO"
 UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY

INWESTOR	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEMAT	WENTYLACJA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 14 PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 1A W RYBNIKU, - DZIELNICA CHWAŁOWICE
ADRES	Rybnik, ul. Śląska 1A - działka nr 1714/101 jedn. ew.: Rybnik, obręb ew: 0010 Chwałowice
RYSUNEK	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA WENTYLACJI
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Andrzej BERNAT upr. nr 250/90 Kt	
ELEKTRYCZNA	— 09.2020 E-02
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN	