


Uwagi!

1. Przed zamówieniem drzwi należy wymiary sprawdzić na budowie

2. Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wykonać w rurach ochronnych

3. Kanał grawitacyjny może obsługiwać tylko jedno pomieszczenie , bądź jeden układ wentylacji mechanicznej.
- ▬ Istniejąca kratka w drzwiach

▬ Projektowana kratka w dole drzwi

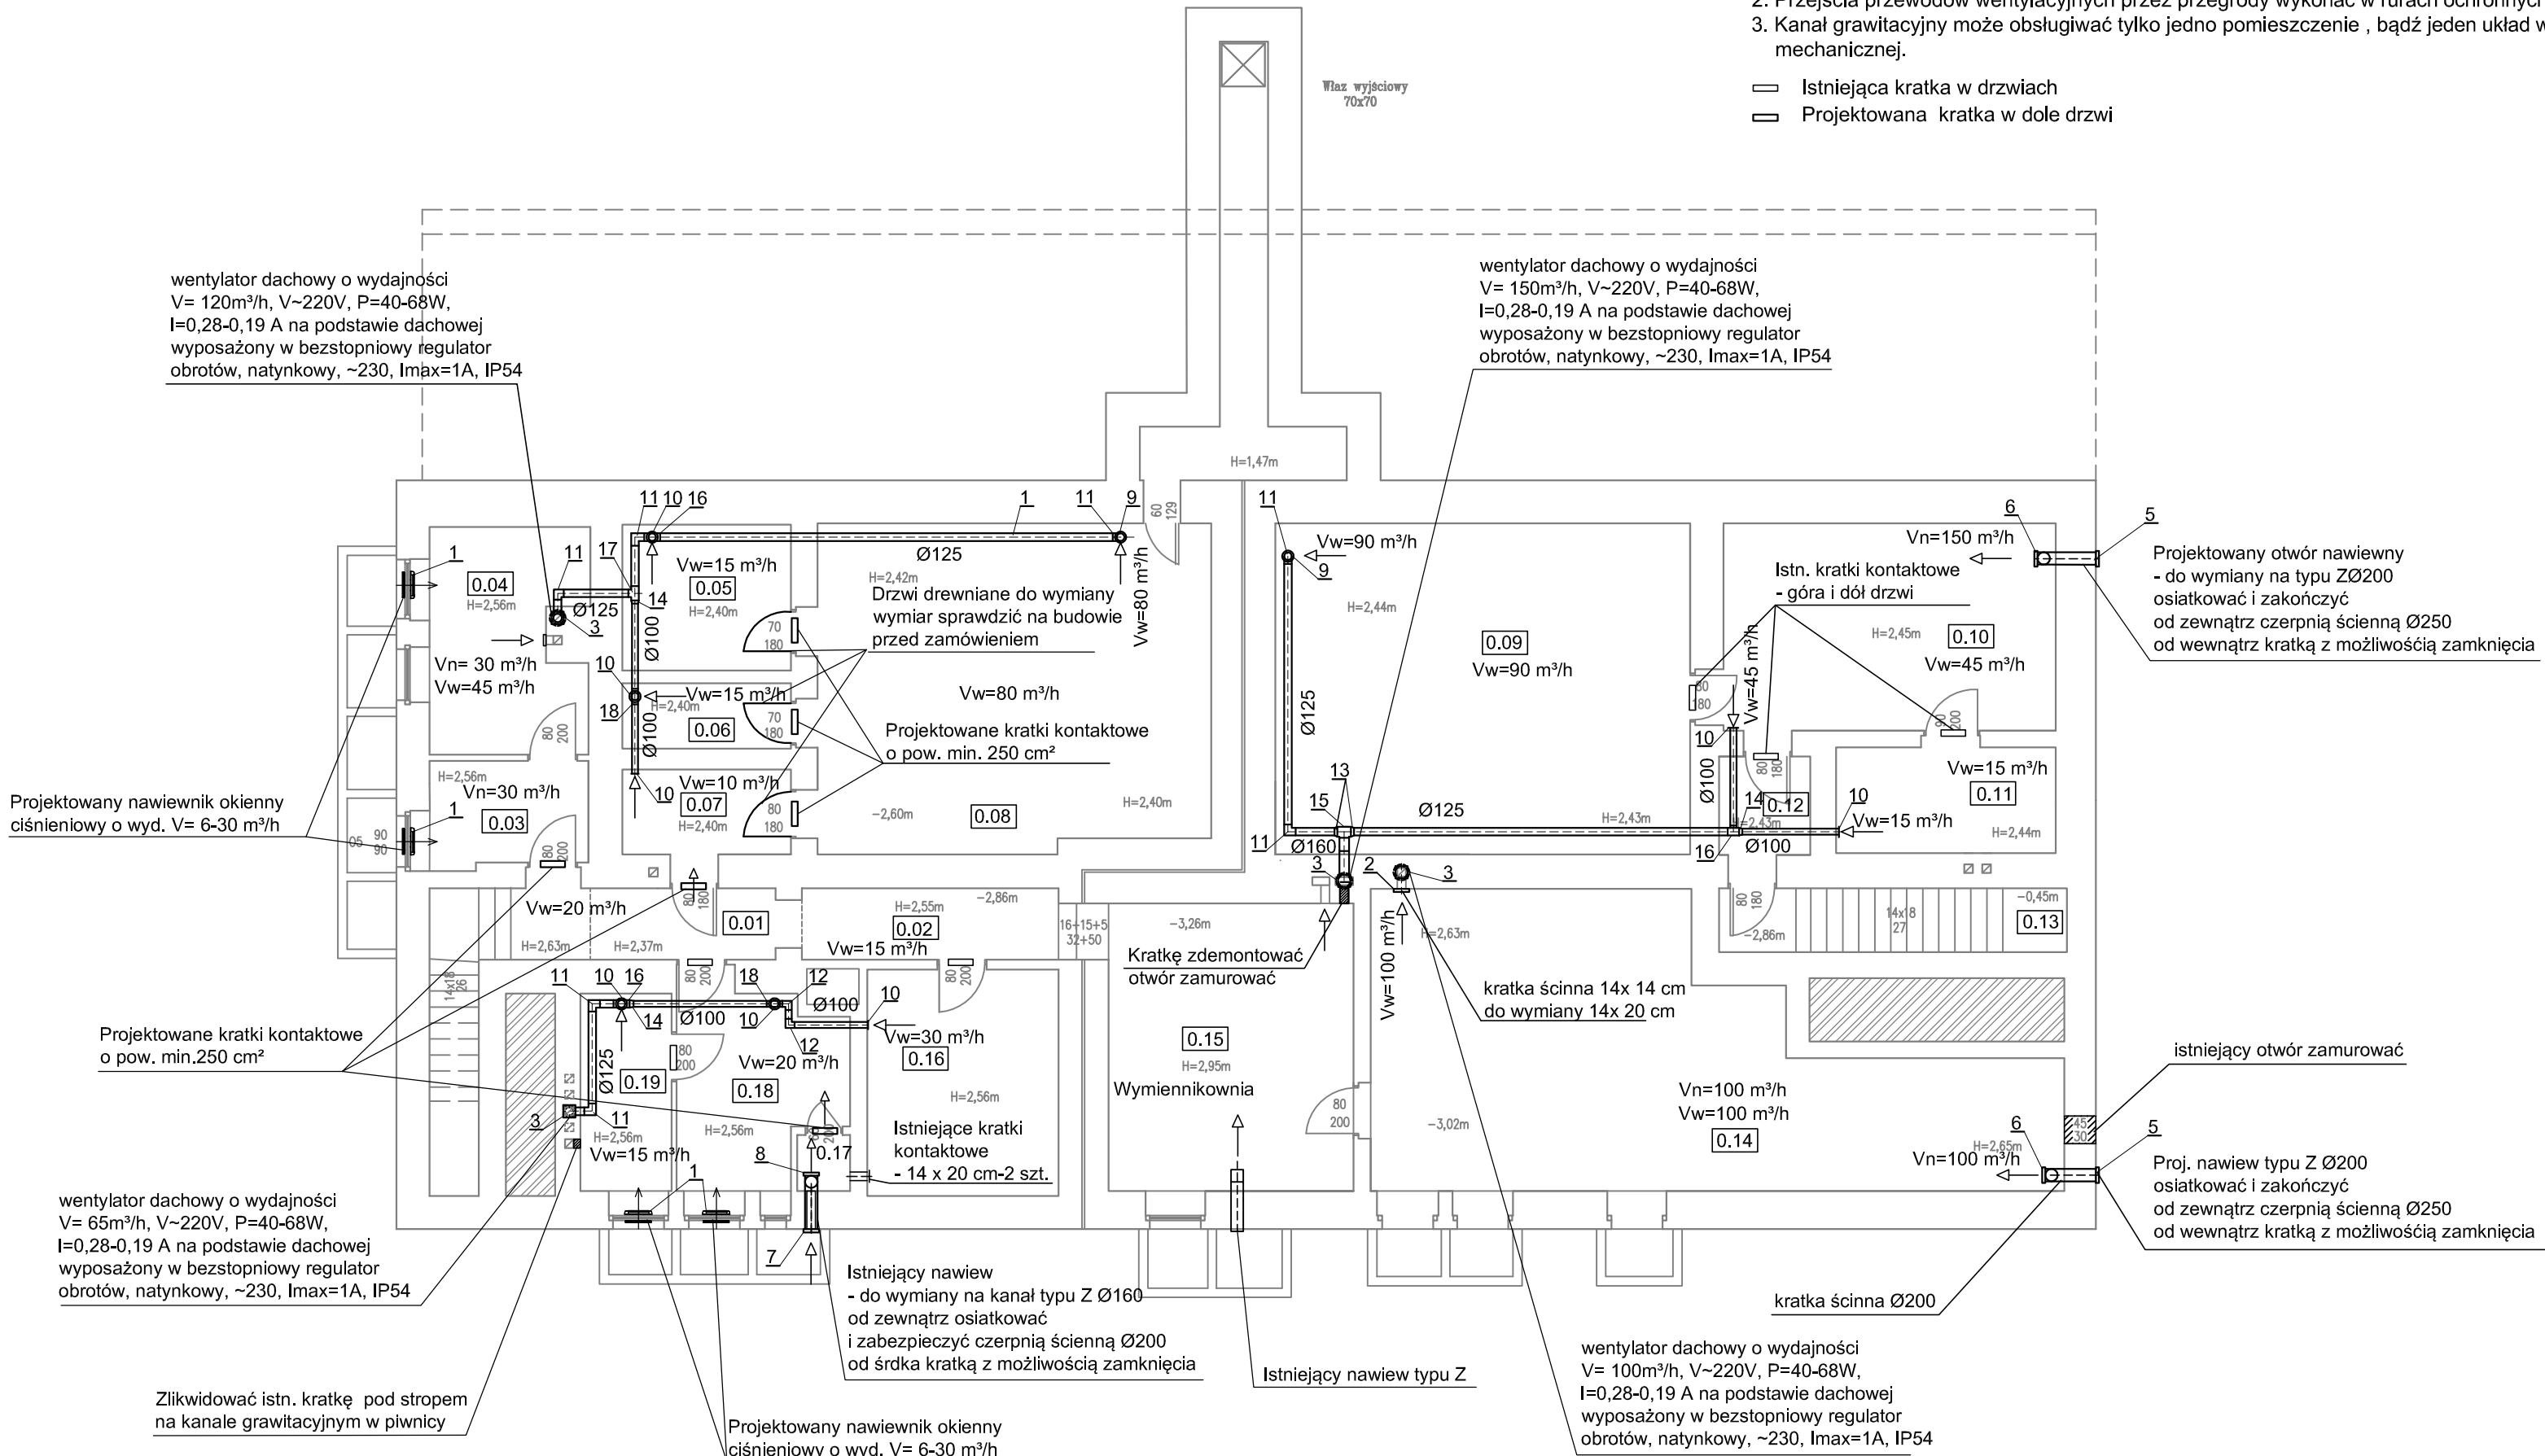

0.01	Komunikacja
8,40m2	Posadz. betonowa
0.02	Komunikacja
4,80m2	Posadz. betonowa
0.03	Pom. tech.
4,40m2	Posadz. betonowa
0.04	Przygot. jarzyn
8,90m2	Płytki ceram.
0.05 "S"	Magazyn
6,50m2	Skałodrzew
0.06 "S"	Magazyn
2,90m2	Skałodrzew
0.07 "S"	Wejście do schronu
3,80m2	Posadzka betonowa
0.08 "S"	Pom. schronu
33,80m2	Skałodrzew
0.09 "S"	Pom. schronu
36,30m2	Skałodrzew
0.10 "S"	Pom. schronu
18,20m2	Skałodrzew
0.11 "S"	Pom. tech.
6,10m2	Skałodrzew
0.12 "S"	Wejście do schronu
2,40m2	Posadzka betonowa
0.13	Komunikacja
5,90m2	Posadzka betonowa
0.14	Mag. opału
40,50m2	Posadzka betonowa
0.15	Pom. kotłowni
18,60m2	Posadzka betonowa
0.16	Magazyn
11,40m2	Posadzka betonowa
0.17	Pom. zaworu gazu
0,80m2	Posadzka betonowa
0.18	Magazyn
7,70m2	Posadzka betonowa
0.19	Magazyn
4,80m2	Posadzka betonowa

CHOWANIEC BARBARA BIURO PROJEKTOWE " SANWEKO" UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY			
INWESTOR	Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
FAZA	Projekt budowlano-wykonawczy		
TEMAT	WENTYLACJA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 14 PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 1A W RYBNIKU, - DZIELNICA CHWAŁOWICE		
ADRES	Rybnik, ul. Śląska 1A - działka nr 1714/101 jedn. ew.: Rybnik, obręb ew: 0010 Chwałowice		
RYSUNEK	RZUT PIWNIC - WENTYLACJA		
SPRAWDZIŁ :		PROJEKTOWAŁ :	
nie wymaga sprawdzenia		mgr. inż. BARBARA CHOWANIEC upr. bud. 571/90	
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA: SANITARNA	SKALA : 1:100	DATA: 10.2020r.	NR RYS. 2