



Rzemieślniczy Zakład Usługowy
Mistrz Kominiański Ochociński Roman
Rybnik – 8 44 – 253 ul. Astronautów 1 C / 9
Kom 570000753

CZŁONEK KORPORACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
CZŁONEK KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

Rybnik dnia 14.02.2018 r

OPINIA WSTĘPNA Nr 33 / 2018


Z wyników przeprowadzonych oględzin – urządzeń ogrzewczo-kominowych

Ul Rybnik ul Kuglera 8 a Zespół Szkolno Przedszkolny w Rybniku Ochojcu


Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego Ochociński Roman

Opinia dotyczy : wykonania CO gazowego w pomieszczeniu kotłowni

1. W pomieszczeniu kotłowni zamontować piec CO gazowy z komorą zamkniętą
2. Piec podłączyć do komina wyznaczonego przez mistrza kominiańskiego
3. Do przewodu kominowego zamontować wkład kominowy ze stali nierdzewnej, zgodnie z obliczeniami projektanta
4. Zabrania się stosowania wkładów kominowych z PCV (plastik)
5. Zastosować nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni, zgodnie z obliczeniami projektanta
6. Piec CO podłączyć zgodnie z rysunkiem
7. Przewód spalinowy oraz przewód wentylacyjny wprowadzić do istniejącego przewodu kominowego murowanego zgodnie z rysunkiem
8. W miejscach łączenia instalacji gazowej (gwint, kolanko, śrubunek) pozostawić otwory rewizyjne w celu kontroli podłączeń.
9. Wszystkie instalacje techniczne, wentylacyjne, spalinowe oraz instalacja gazowa w dniu odbioru mają być odkryte, umożliwiając naoczną kontrolę połączeń i podłączeń.
- 10 Po wykonaniu wszystkich zaleceń instalacja musi być poddana odbiorowi przez mistrza kominiańskiego i administrację budynku, odbiór końcowy odbywa się po zamontowaniu wszystkich kratki wentylacyjnych drzwi do kotłowni oraz nawiewników okiennych lub ściennych
11. Zabrania się ingerencji w ściany kominowe (wkuwanie rurek wodnych, zrywanie tynku z przewodów kominowych oraz zakrywania instalacji kominowych przed ich wstępnym odbiorem)

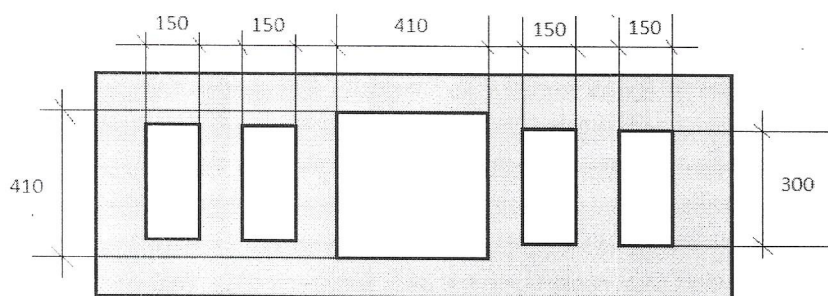

wysokość komina od zakończenia nad dachem do kotłowni
150 cm nad posadzką 900 cm

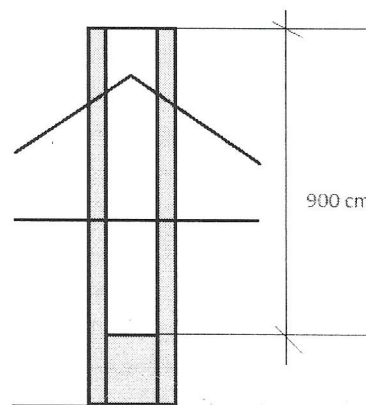

potwierdzenie odbioru opinii

dnia. podpis

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiański)
(pieczęć i podpis)

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Roman Ochociński
44-253 Rybnik, ul. Astronautów 1c/9
tel. 570 000 753
NIP 642 173 60 55