




Schemat połączeń sterownika

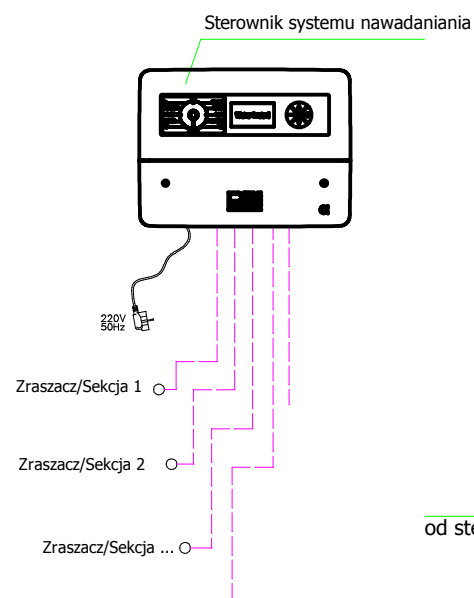



Przekrój wykopu
w obrębie płyty boiska

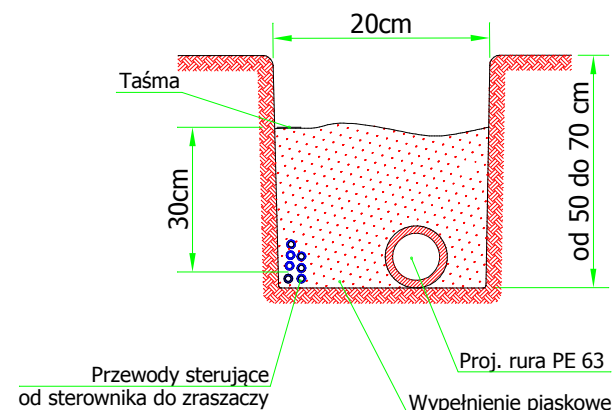

Schemat zabudowy zraszacza środkowego
(zraszacz z gumową donicą - trawnik naturalny)

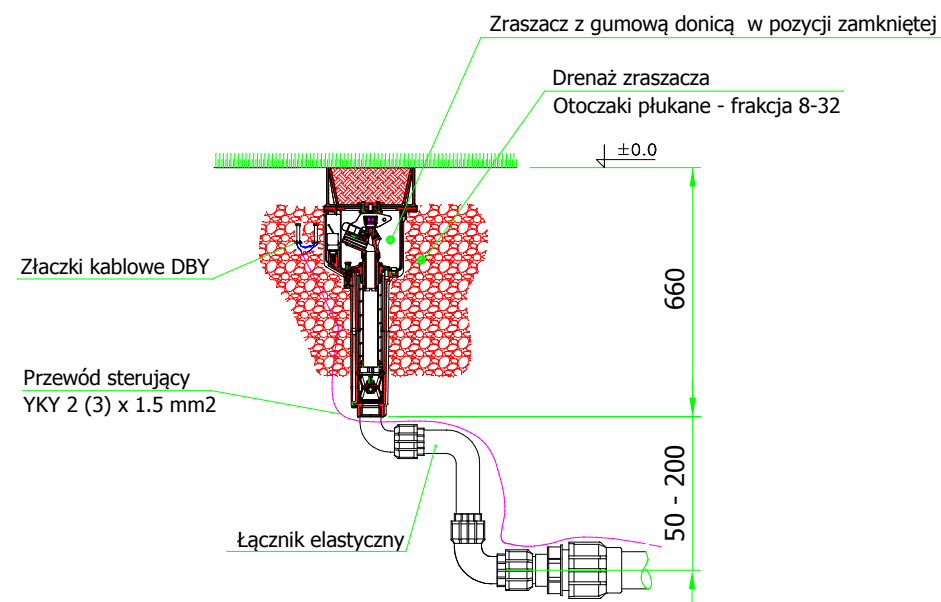

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

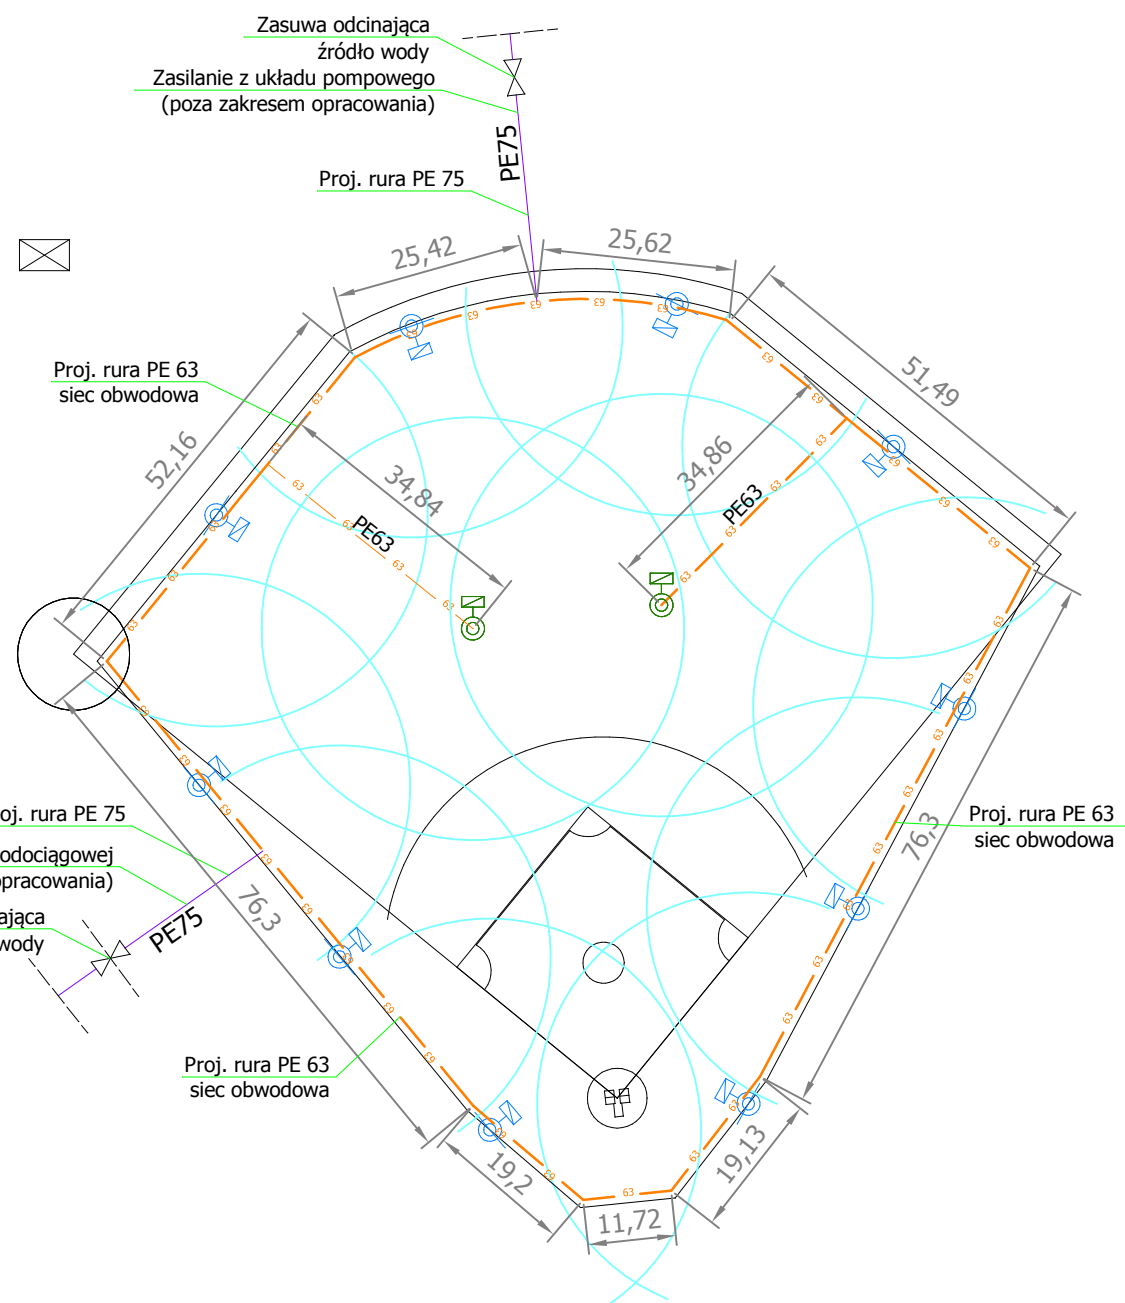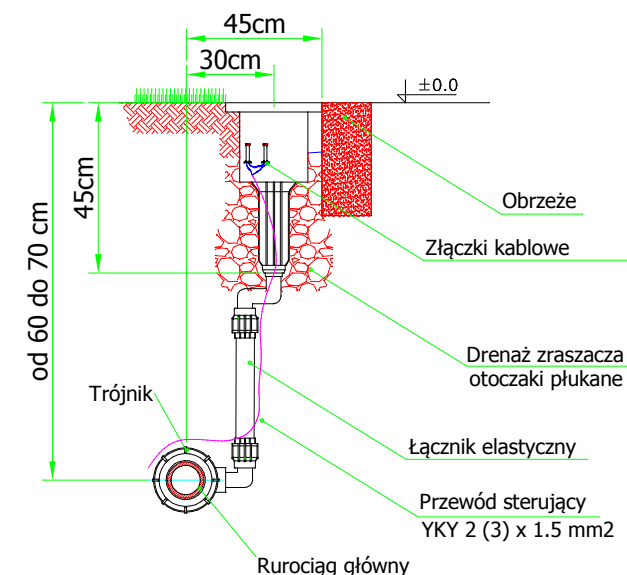

- ☒ Sterownik systemu nawadniania boiska
- ⊙ Pompa wspomagająca (Q=16m³/h przy p=8bar)
- ⋈ Zasuwa
- ⋈ Zawór kulowy

Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami

- ⊙ Pełnoobrotowy z gumową donicą Ø12; R 28m; 15.5m³/h; 6bar
- ⊙ Sektorowy Ø12; R 28m; 14m³/h; 6bar

Rurociągi

- PE-HD / PN10 Ø75 (od pompy do płyty boiska)
- - - PE-HD / PN10 Ø63
- Przewód sterujący YKsY 19*1,5mm²
- - - Przewód sterujący YKY 2(3)*1,5mm²

SCHEMAT INSTALACJI NAWADNIANIA

MOSIR RYBNIK - KS SILESIA RYBNIK
BOISKO BASEBALLOWE
UL. PARTYZANTÓW
44-203 RYBNIK