


TABLICA T-5

Uwaga: Montaż w obudowie w II klasie izolacji IP44

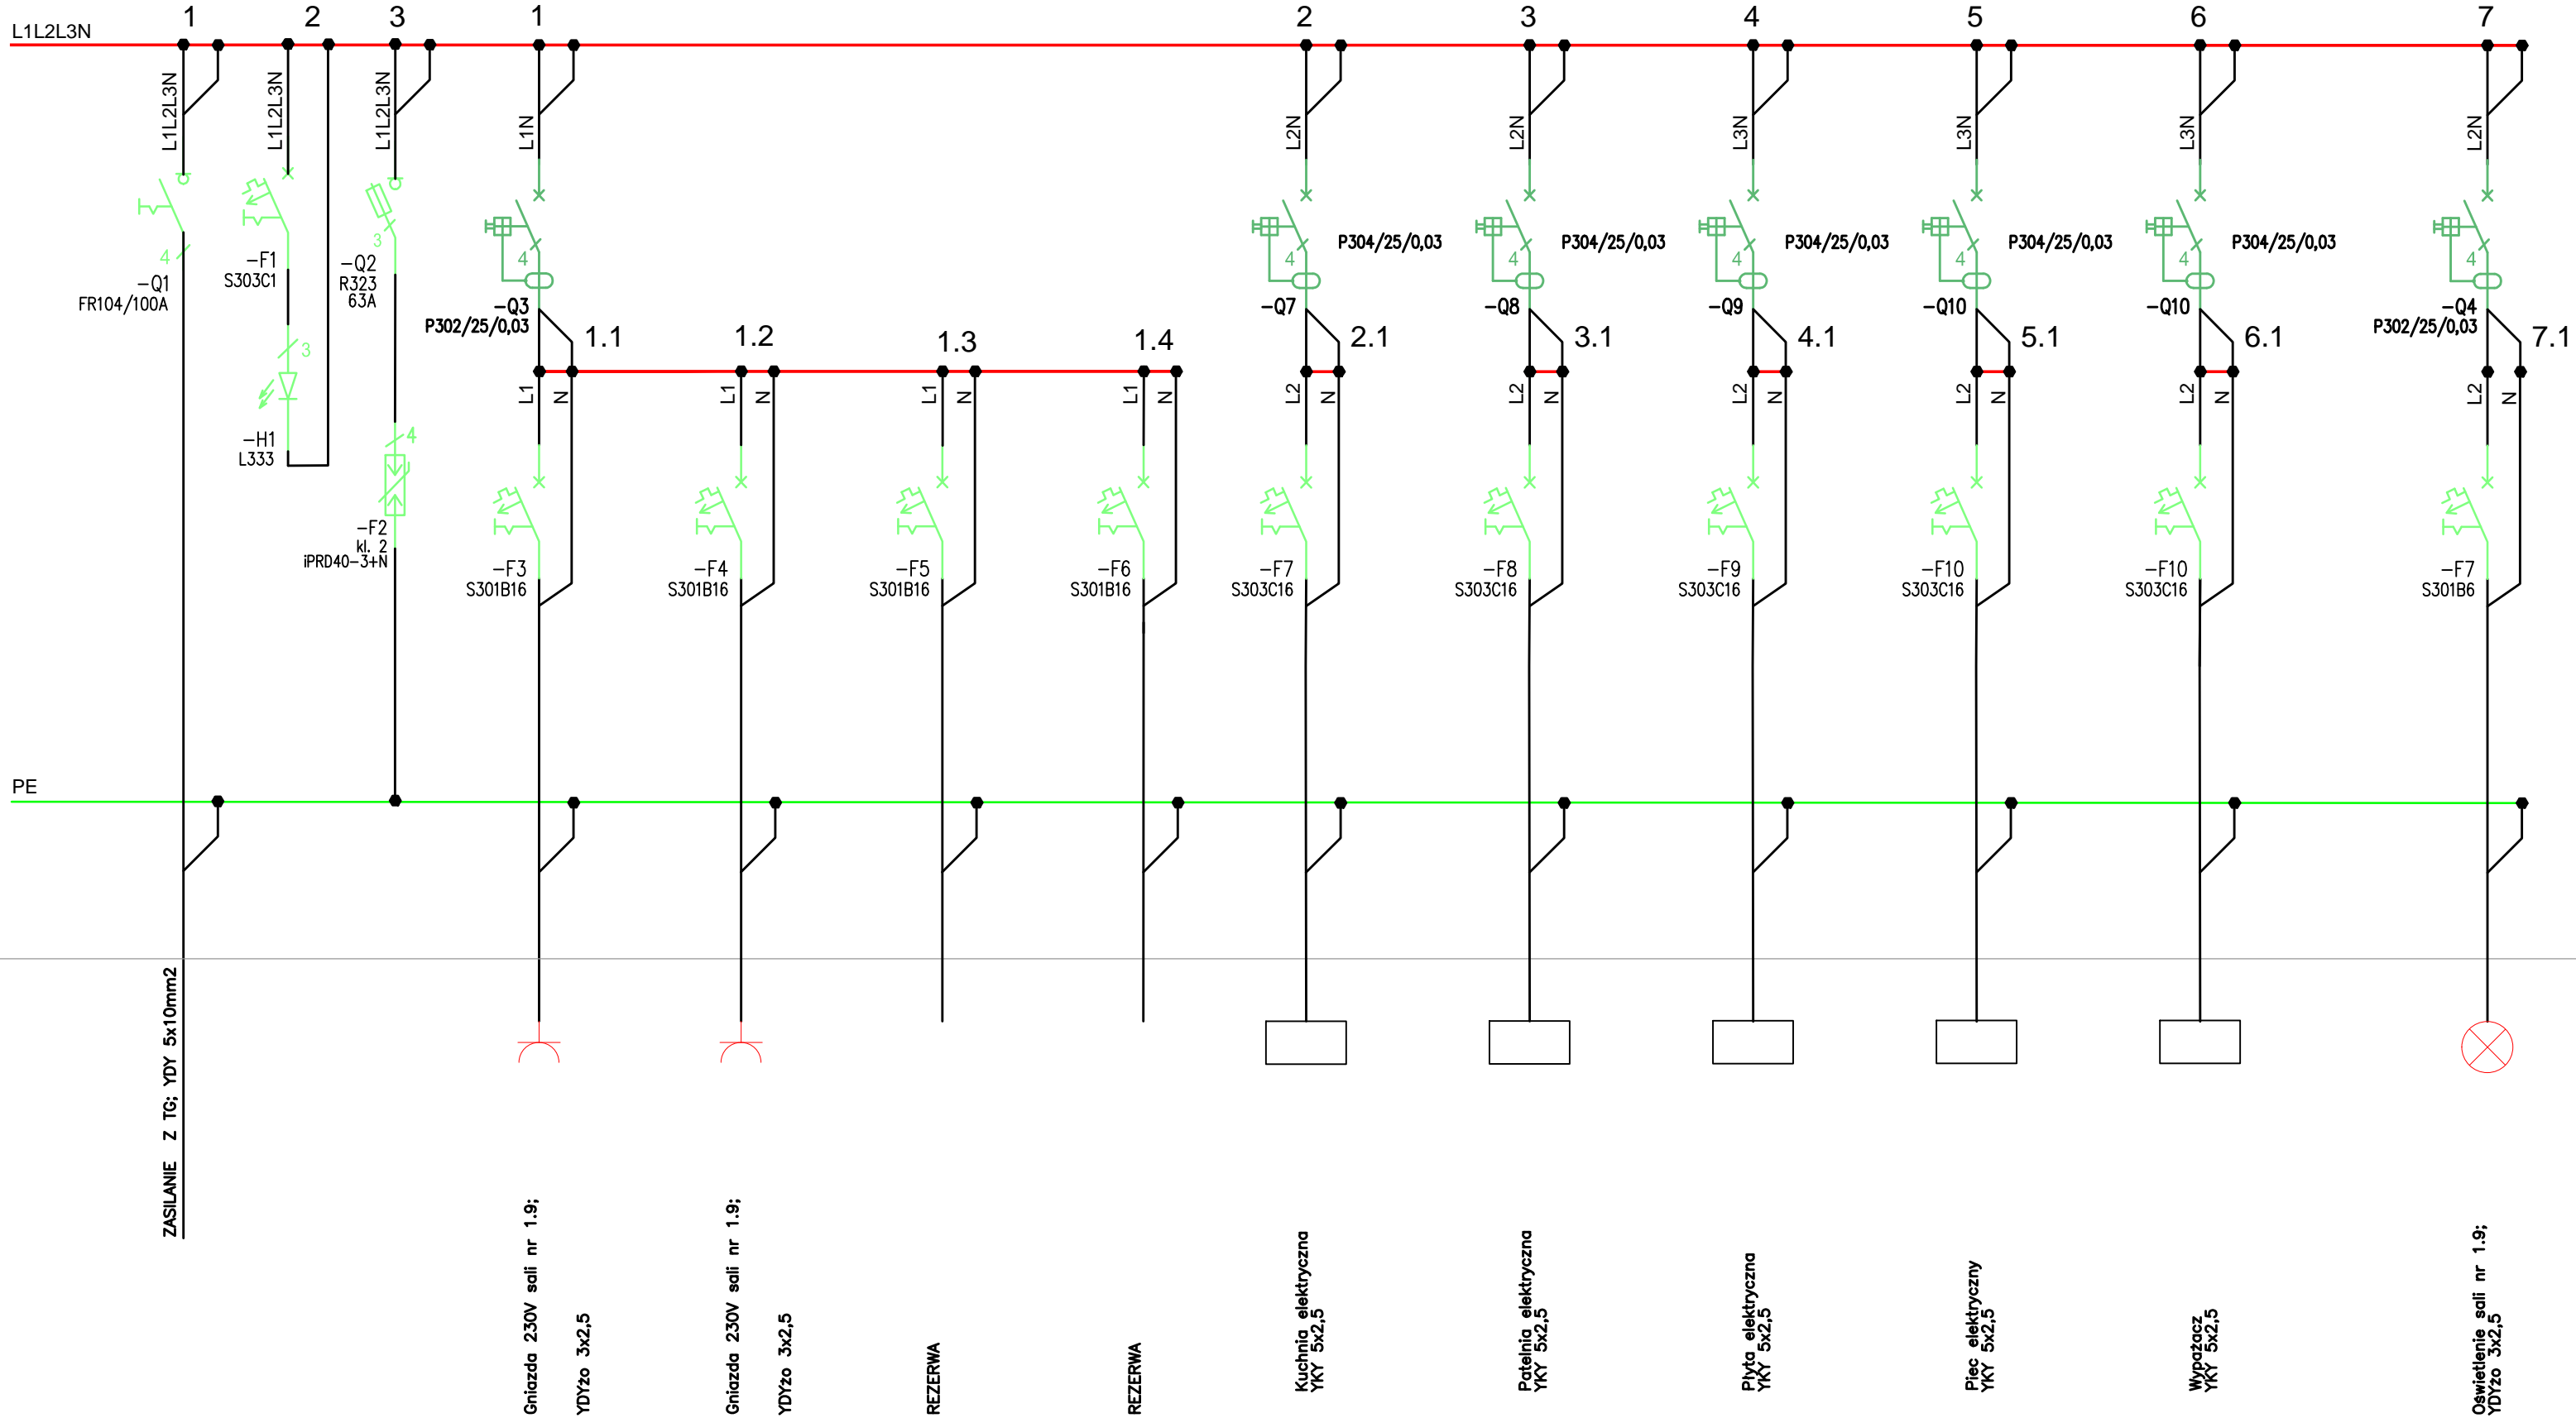

Opis	Nr pom.	BILANS MOCY Tablicy T-5 P(kW)	kj	Ps	
1.		Gniazda 230V			
1.1	1.9	KUCHNIA	3,5	1	3
2		Gniazda 400V			
2.1	1.9	KUCHNIA	3	0,3	0
2.2	1.9	PATELNA	3	0,3	0
2.3	1.9	PŁYTA ELEKTRYCZNA	3	0,3	0
2.4	1.9	PIEC ELEKTRYCZNY	3	0,3	0
2.5	1.9	WYPAŻACZ	3	0,3	0
3		Oświetlenie			
3.1	1.9	KUCHNIA	0,78	0,6	0,

INWESTOR	Miasto Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	POWERSUN Sp. z ul. Kowalska 9/2 20-115 Lublin
NAZWA PROJEKTU	Termomodernizacja budynku 6 (w zespole Szkolno-Przedszkoln w Rybniku przy ul. Wodzisławsk dz. Zamysłów

STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOW
BRANŻA	ELEKTRYCZNA

OBIEKT	Szkoła Podstawowa nr 6 (w zespole Szkolno-Przedszkoln w Rybniku przy ul. Wodzisławsk
TEMAT RYSUNKU	Tablica T-5

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW		
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR 1
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Wrona	LL PV
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:	Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i t elektrycznych i energetycznych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Jakubaszek	LL PV
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO:	Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i t elektrycznych i energetycznych	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA
01.2015	E-15	A