


TABLICA T-2

Uwaga: Montaż w obudowie w II klasie izolacji IP44

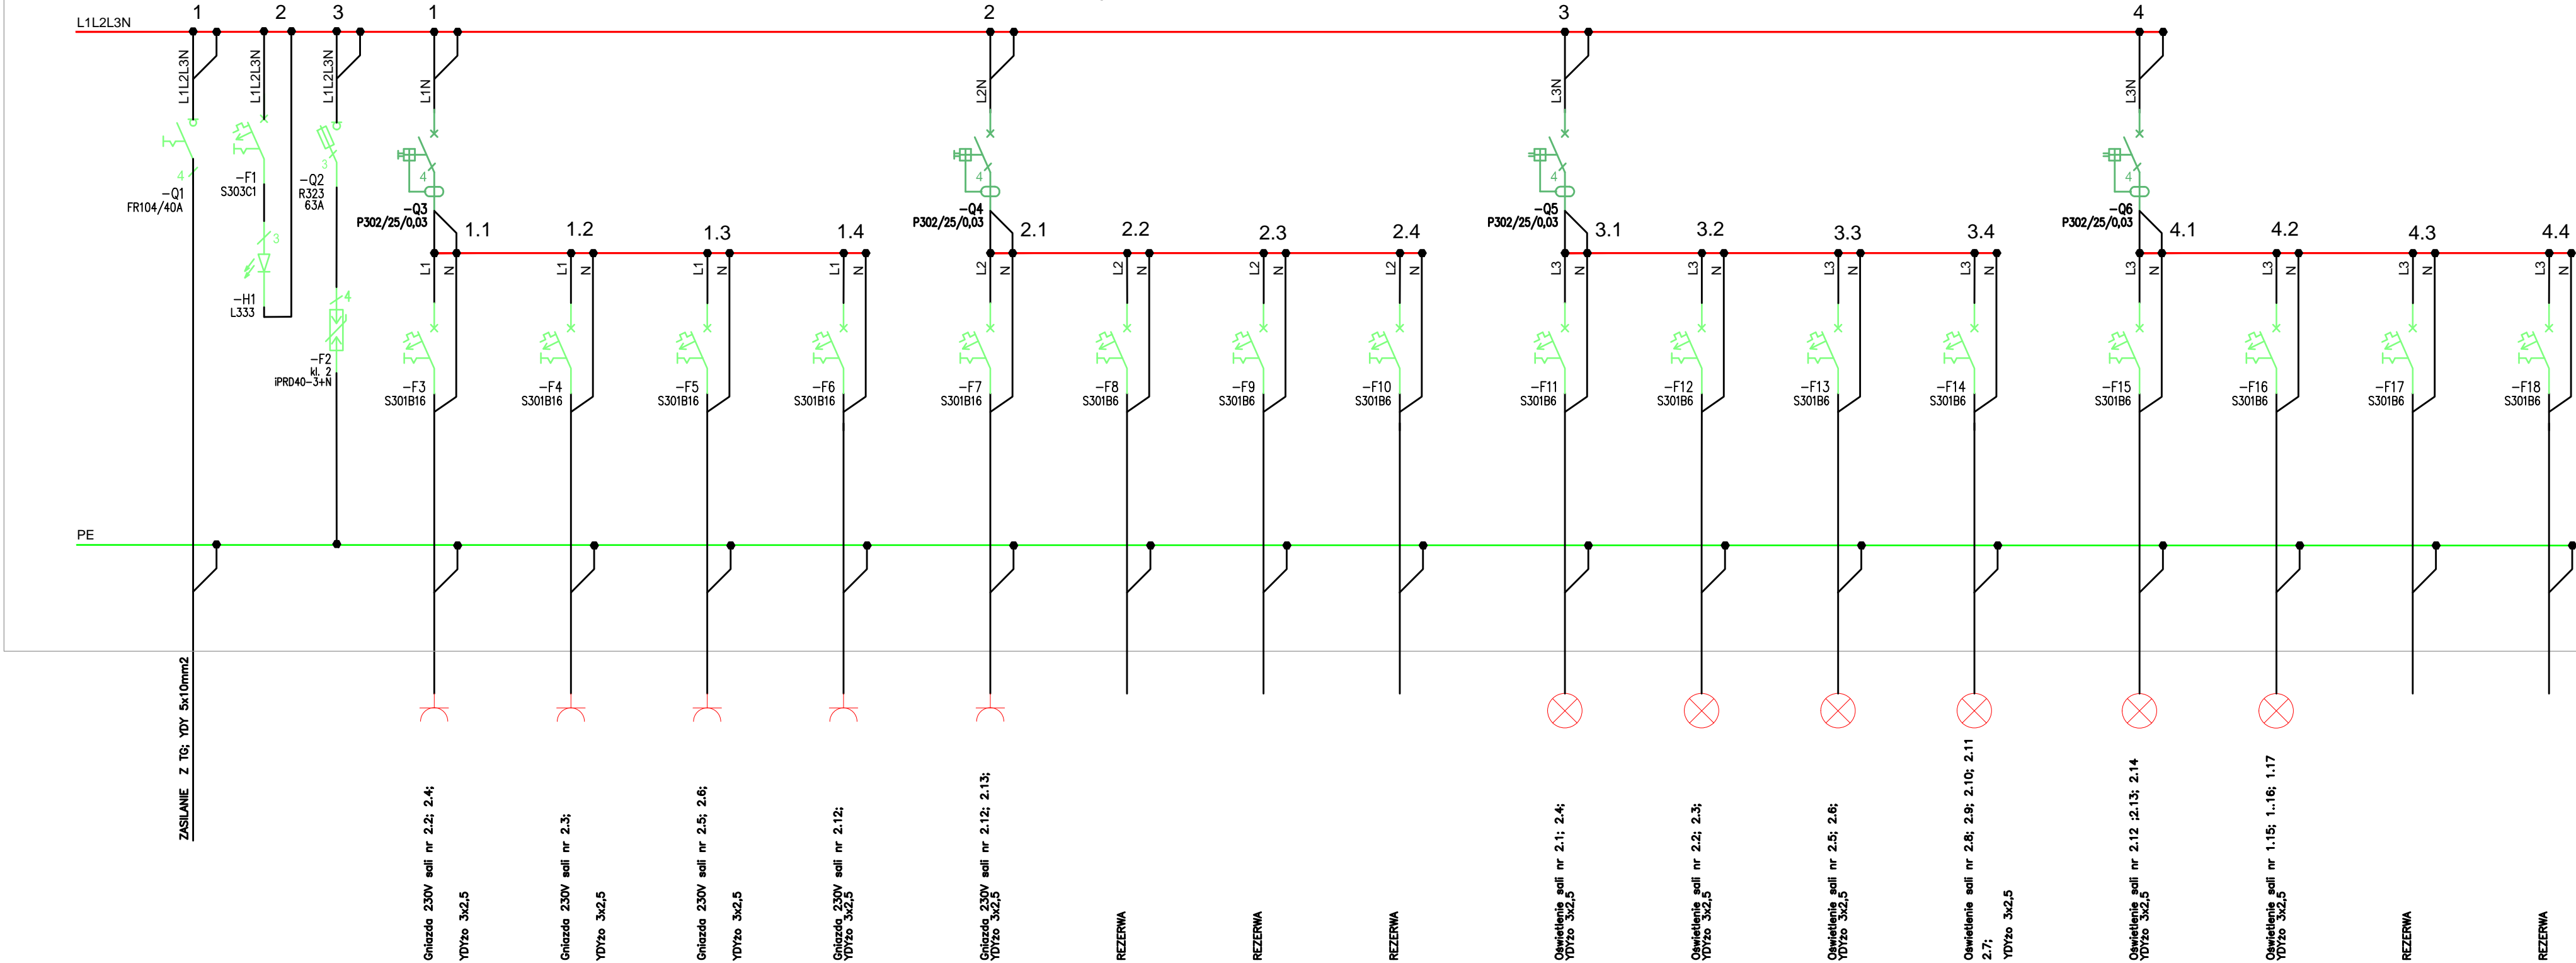

Nr pom.	BILANS MOCY– Tablice T-2	Pi(kW)	kj	Ps(kW)	Nr obwodu
	Gniazda 230V				
2.2	SALA ZAJĘĆ	2,5	0,3	0,75	T-2/1.1
2.3	SALA ZAJĘĆ	2,5	0,3	0,75	T-2/1.2
2.4	KORYTARZ	1	0,1	0,1	T-2/1.1
2.5	SALA ZAJĘĆ	3	0,3	0,9	T-2/1.3
2.6	ZAPLECZE SALI	1	0,1	0,1	T-2/1.3
2.7	POM. GOSPODARCZE	1	0,1	0,1	T-2/1.3
2.12	GABINET DYREKTORA	2,5	0,3	0,75	T-2/1.4
2.13	SEKRETARIAT	2,5	0,3	0,75	T-2/2.1
2.14	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	2,5	0,3	0,75	T-2/2.1
	Oświetlenie				
2.1	KLATKA SCHODOWA	0,05	0,6	0,03	T-2/3.1
2.2	SALA ZAJĘĆ	0,325	0,6	0,195	T-2/3.2
2.3	SALA ZAJĘĆ	0,325	0,6	0,195	T-2/3.2
2.4	KORYTARZ	0,325	0,6	0,195	T-2/3.1
2.5	SALA ZAJĘĆ	0,325	0,6	0,195	T-2/3.3
2.6	ZAPLECZE SALI	0,025	0,1	0,0025	T-2/3.3
2.7	POM. GOSPODARCZE	0,025	0,6	0,015	T-2/3.3
2.8	WC DAMSKI	0,252	0,6	0,1512	T-2/3.4
2.9	WC PERSONELU	0,126	0,6	0,0756	T-2/3.4
2.10	WC PERSONELU	0,126	0,6	0,0756	T-2/3.4
2.11	WC MĘSKI	0,21	0,6	0,126	T-2/3.4
2.12	GABINET DYREKTORA	0,15	0,6	0,09	T-2/4.1
2.13	SEKRETARIAT	0,15	0,6	0,09	T-2/4.1
2.14	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	0,15	0,6	0,09	T-2/4.1

INWESTOR

Miasto Rybnik
44-200 Rybnik,
ul. Bolesława Chrobrego 2

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 123, dz. Zamysłów

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

OBIEKT

Szkoła Podstawowa nr 6
(w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9)
w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 123, dz. Zamysłów

TEMAT RYSUNKU

Tablica T-2

FUNKCJA

TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0080/
PWOWE/12

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

LUB/0251/
PWOWE/12

SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO:

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

DATA

NR RYSUNKU

REWIZJA

SKALA

01.2015

E-12

A
