


W3. Wywiew – Wentylator dachowy

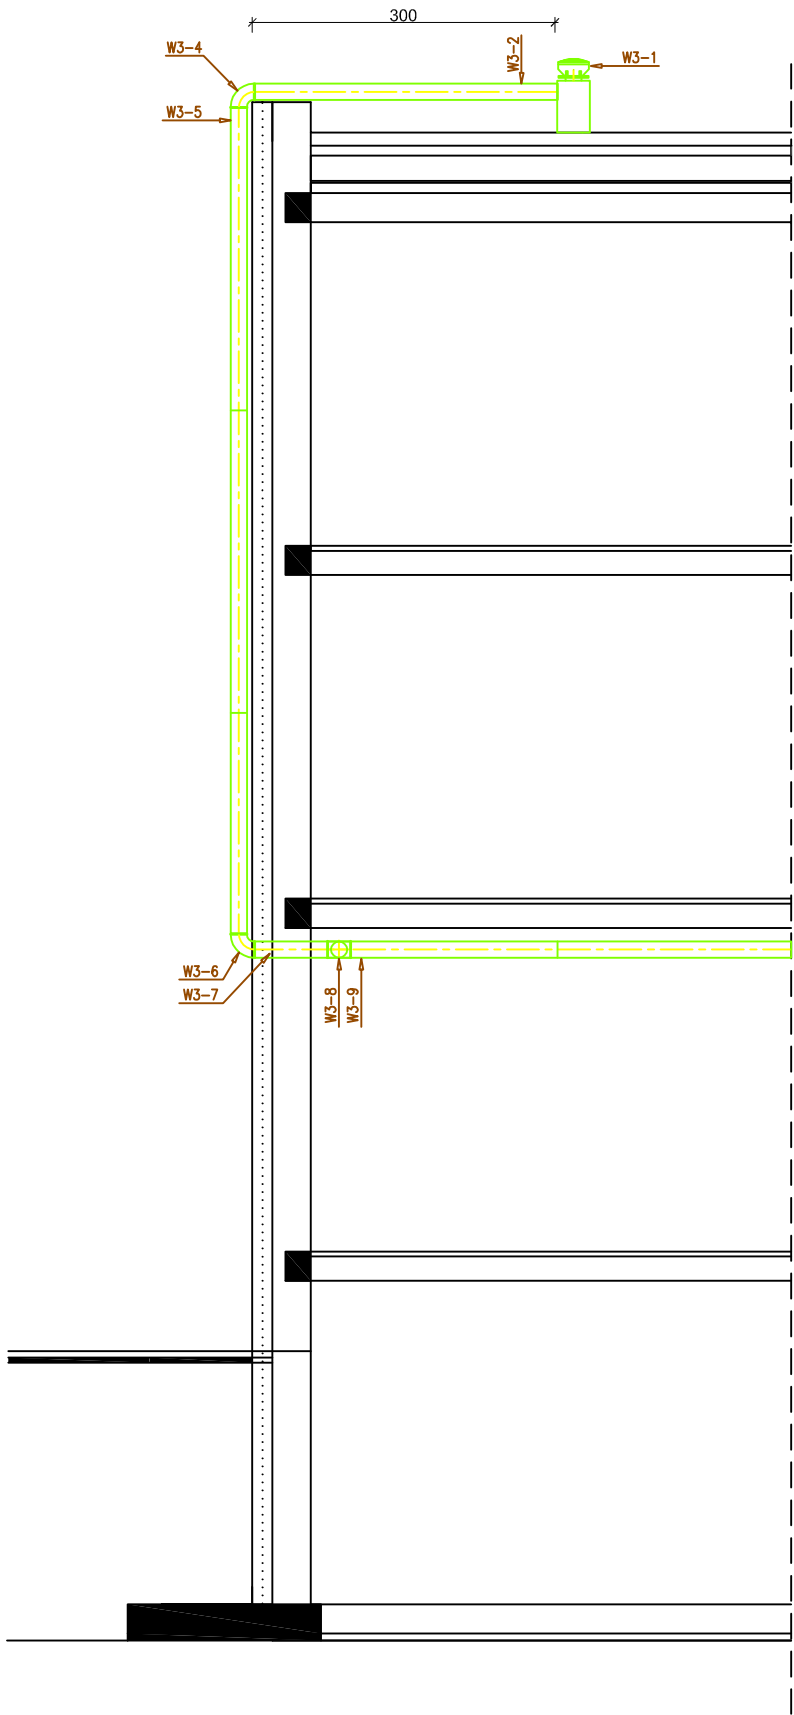

Remont bloku żywieniowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku  
ul. Maksymiliana Buha 3, 44-217 Rybnik,  
parcela nr 2787/69, 729/69  
Inwestor: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku  
ul. Maksymiliana Buha 3, 44-217 Rybnik

**WENTYLACJA MECHANICZNA, W3 WYWIEW**  
Opracował: mgr inż. Sylwia Machulik

Projektant:  
mgr inż. Krzysztof POPIELA  
upr. SLK/2516/PWIOS/09

Podpis:

Bransz:  
INSTAL.

Rys. nr  
IS-09

Skala:  
1:75

Data:  
wrzesień  
2017

SCHEMAT BUDYNKU  
z zakresem objęty  
opracowaniem

D

A

B

C

BAKUB S.C. B.Koza, K.Sewern  
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 032 42 41 105