


N1W1. Wywiew – Wentylator dachowy Ø315

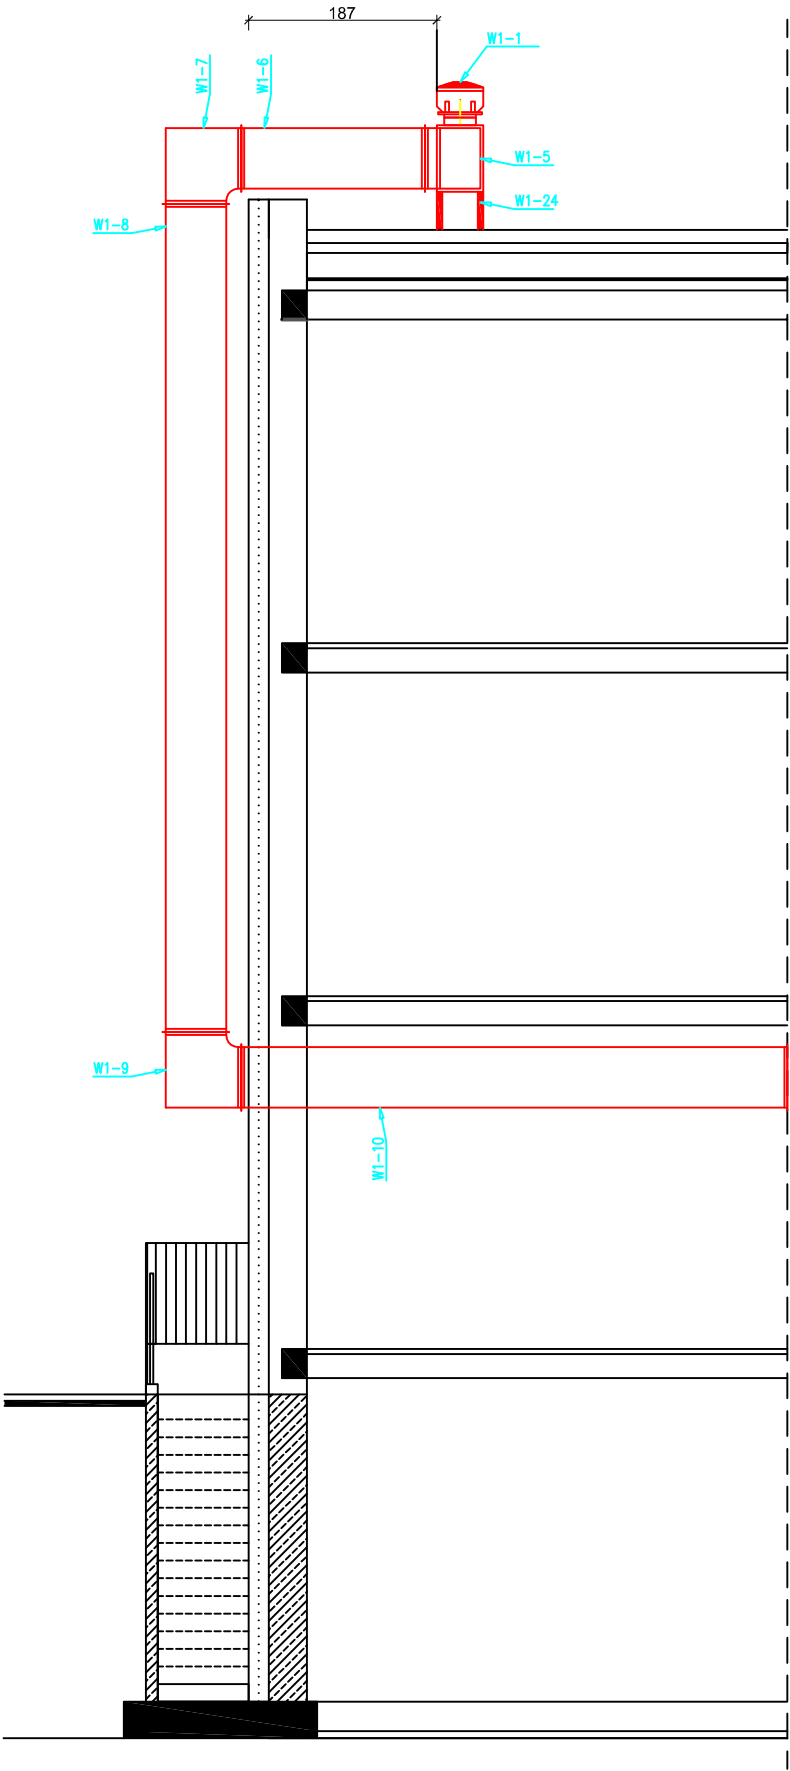

Remont bloku żywieniowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku
ul. Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik,
parcela nr 2787/69, 729/69
Inwestor: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
ul. Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik

WENTYLACJA MECHANICZNA, N1W1 WYWIEW
FRAGMENT PRZEKROJU -
WENTYLACJA MECHANICZNA, N1W1 WYWIEW

Opracował: mgr inż. Sylwia Machulik

Brand: INSTAL.

Projekant: mgr inż. Krzysztof POPIELA
upr. SLK/2516/PWOS/09

Podpis:

Rys. nr: IS-06

Skala: 1:75

Data: wrzesień 2017

SCHEMAT BUDYNKU z zakresem objętym opracowaniem

D

A

B

C

BAKUB S.C. B.Koza, K.Sewern
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 032 42 47 105