


"T2"

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielni gł. RG	Gniazda 230 V gabinet 3.14 WC 3.11	Gniazda 230 V sala przedszkolna 3.8	Gniazda 230 V sala lekcyjna 3.7	Gniazda 230 V sala lekcyjna 3.6	Oświetlenie klatka schodowa	Oświetlenie korytarz; 3.14 toalety	Oświetlenie sale lekcyjne 3.6; 3.7; 3.8	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	-
P [kW]	-	2	2	2	2	0,3	0,7	0,9	-	-	-	-	9,9
Ilość modułów [szt]	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31

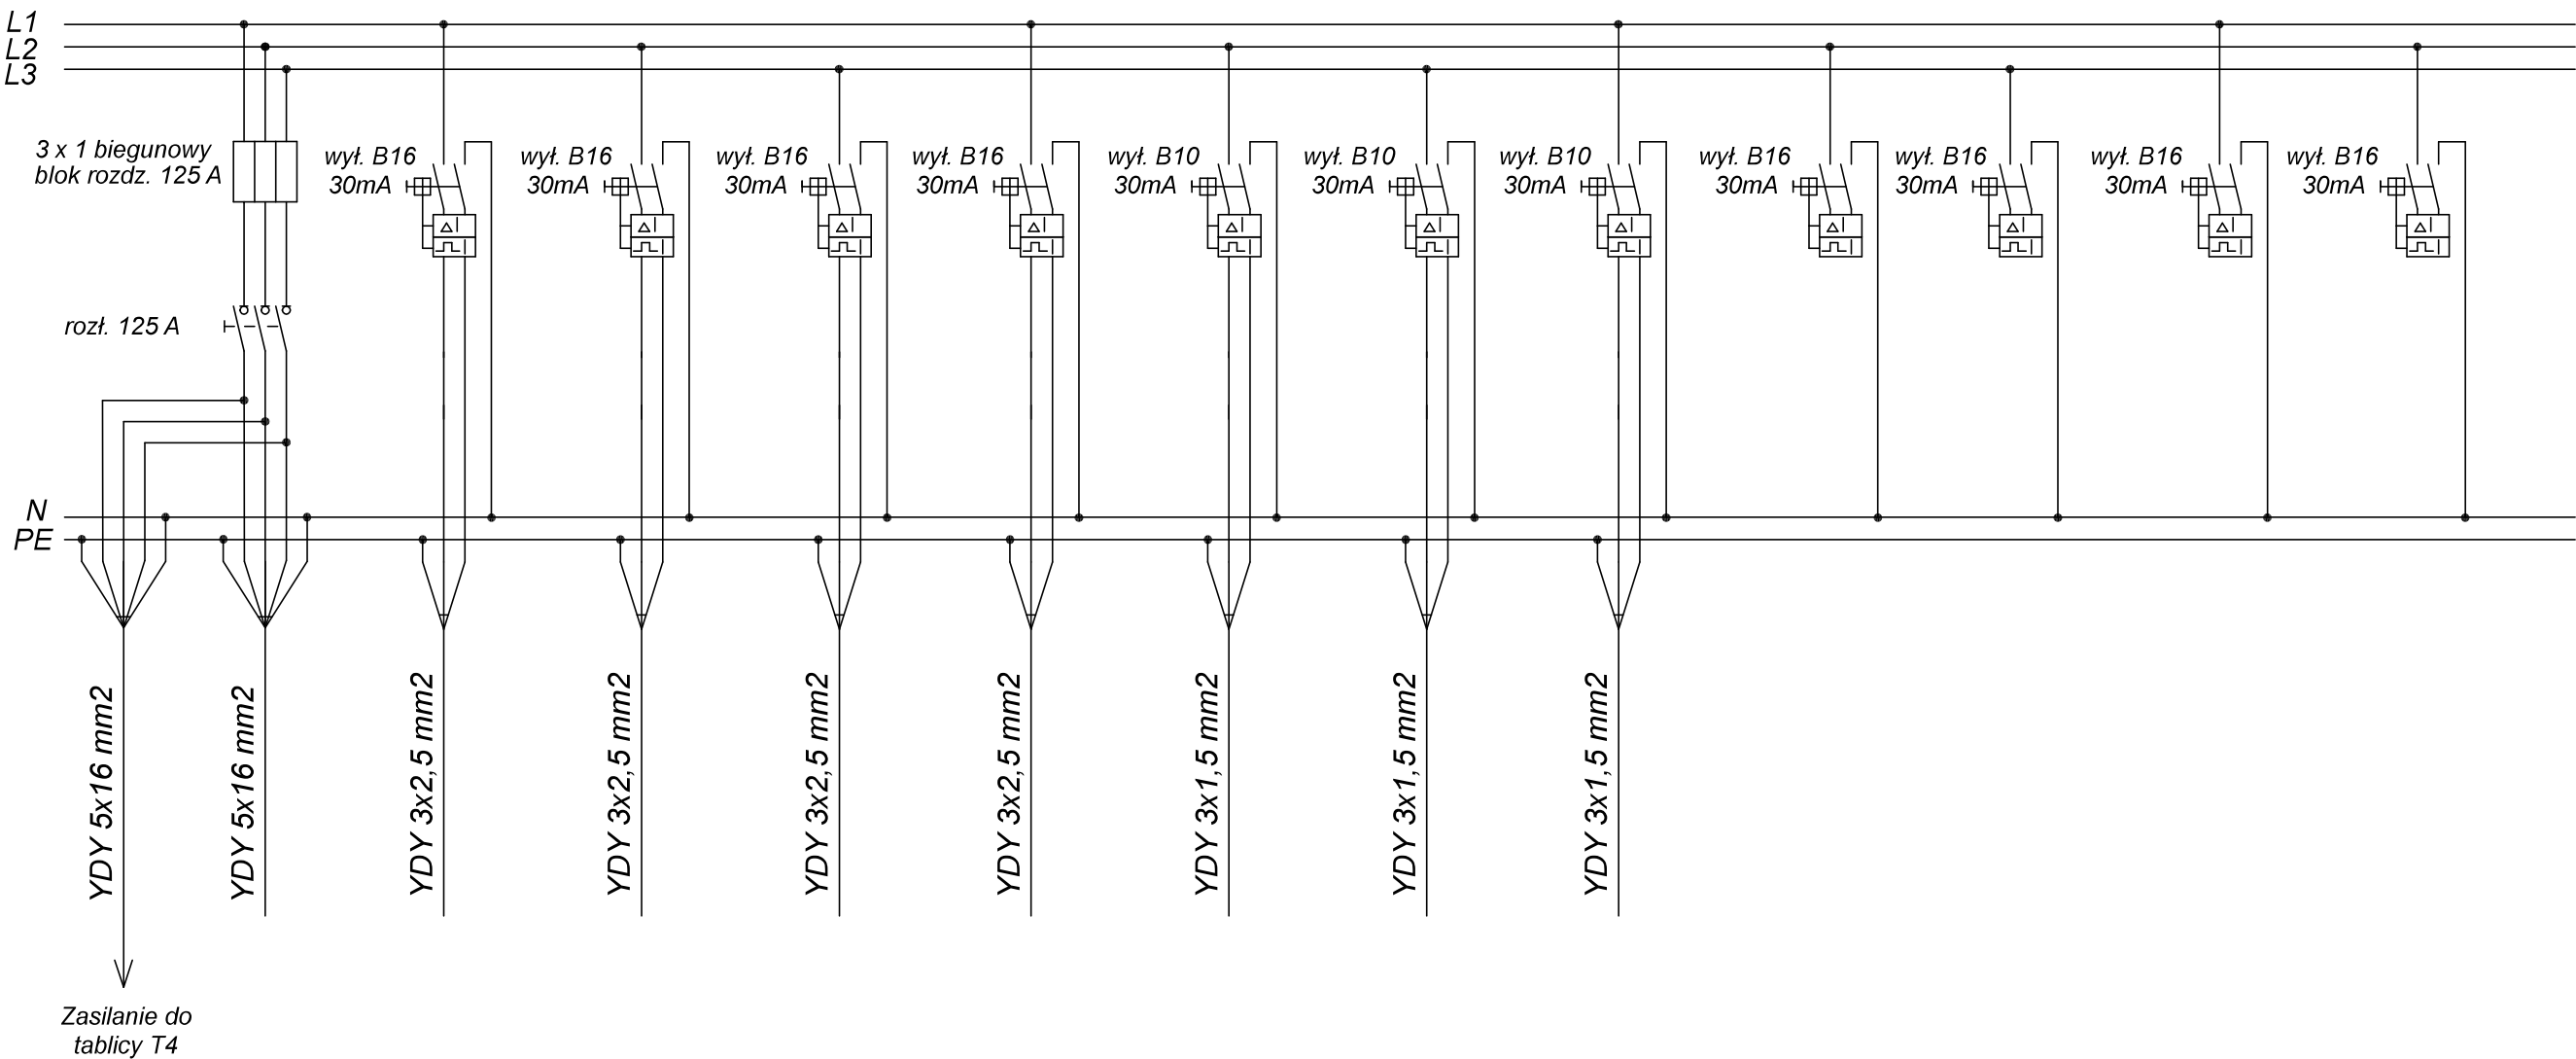

UWAGI:

Obudowa IP43, II klasa ochrony, zamykana na klucz, zachowane 15 % wolnego miejsca na aparaturę modułową

Opracował:	mgr inż. Jerzy Pyszny			
Projektował:				
	Nazwisko	Data	Uprawn.	Podpis
Temat	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 /SP18/ RYBNIK, DZ. BOGUSZOWICE, UL. LOMPY 6 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Rysunek	SCHEMAT IDEOWY TABLICY PIETROWEJ T1			
Inwestor	MIASTO RYBNIK, UL. CHROBREGO 2, 44–200 RYBNIK			
Skala		Nr rysunku		E16