


"T6"

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielnii gł. RG poprzez T4	Gniazda 230 V gabinet 5.14 WC 5.11	Gniazda 230 V sala lekcyjna 5.8	Gniazda 230 V sala lekcyjna 5.7	Gniazda 230 V sala lekcyjna 5.6	Gniazda 230 V sala lekcyjna 5.5	Oświetlenie gabinet 5.14; WC; korytarz	Oświetlenie sale lekcyjne 5.6; 5.7; 5.8	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	-
P [kW]	-	2	2	2	2	2	0,7	0,9	-	-	-	-	11,6
Ilość modułów [szt]	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31

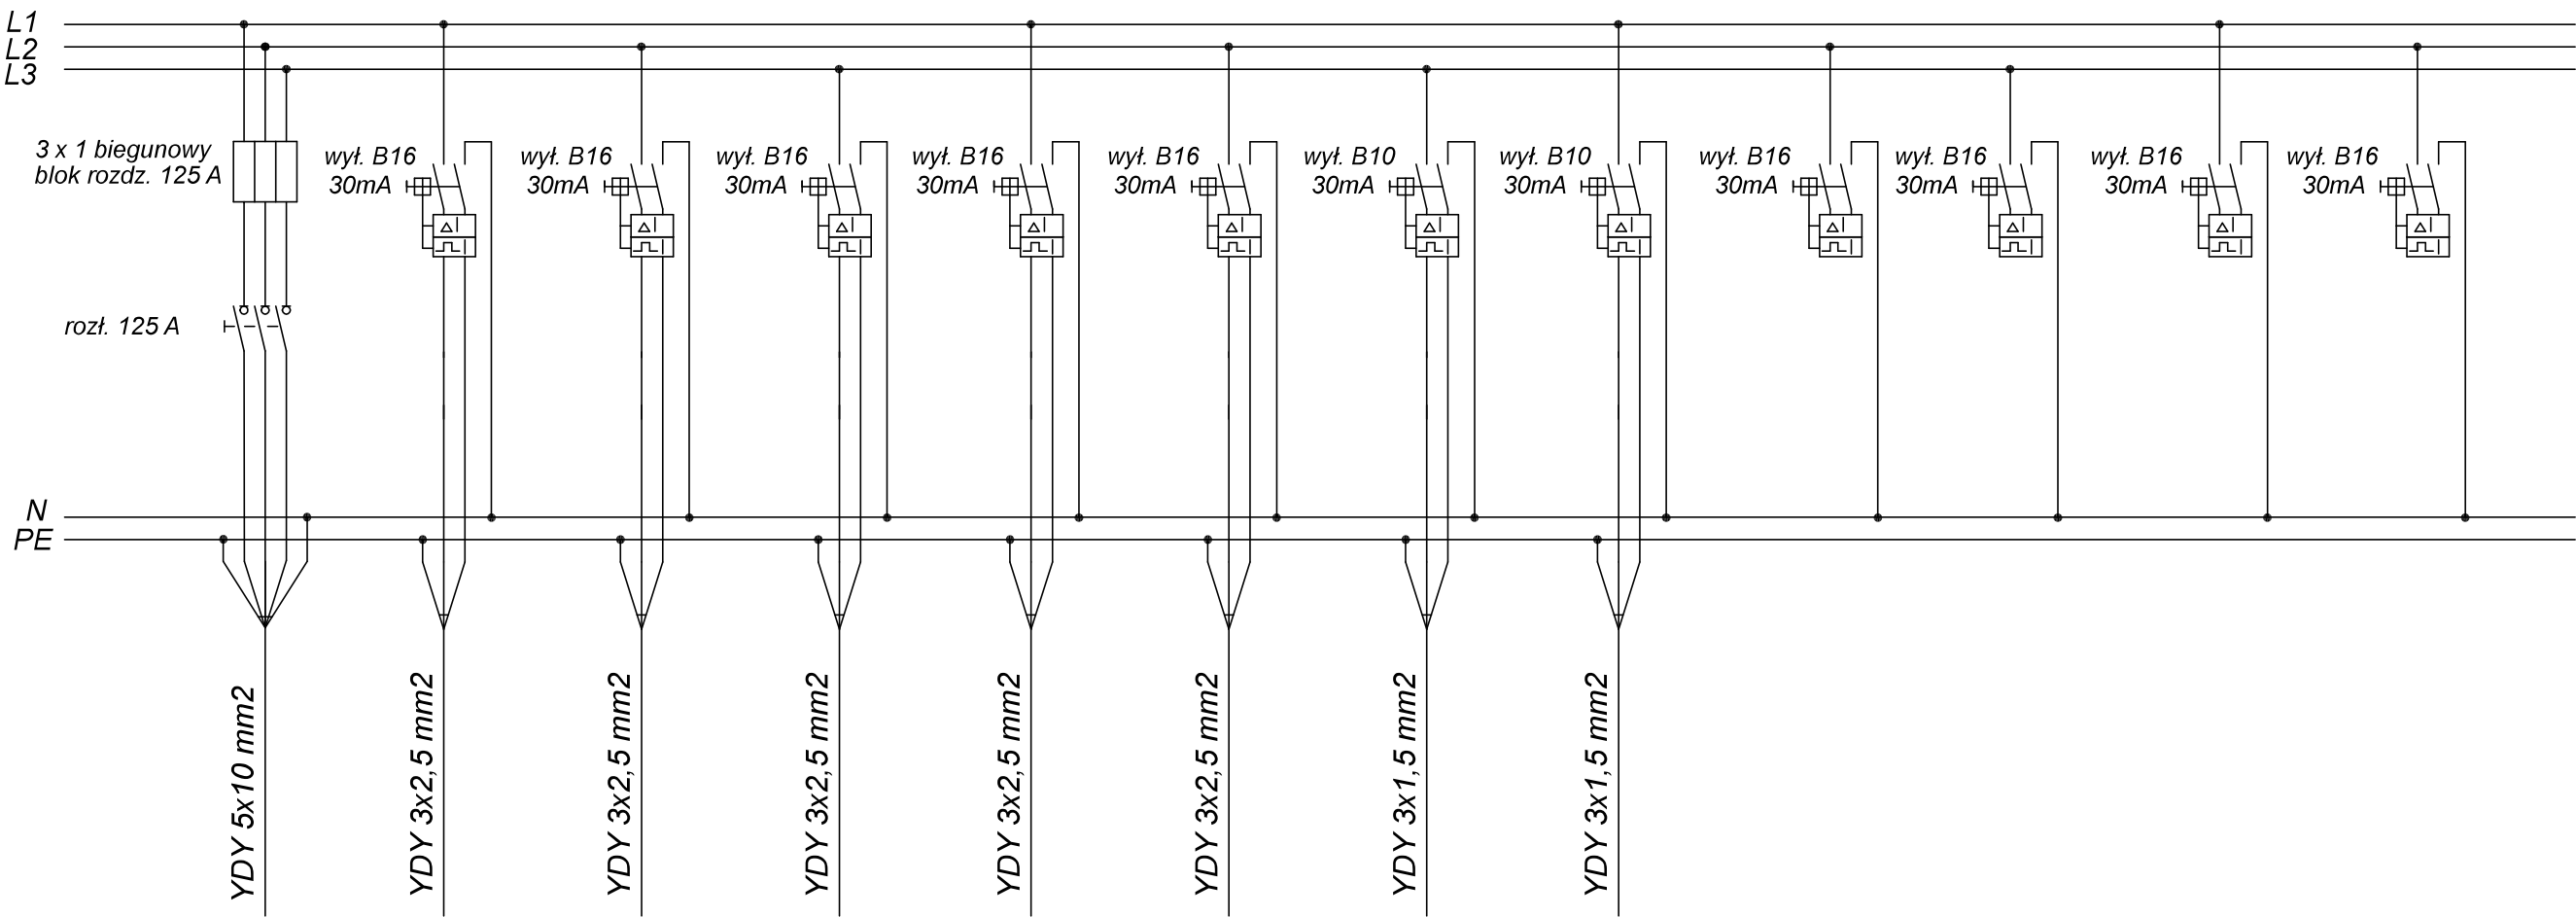

UWAGI:

Obudowa IP43, II klasa ochronności, zamykana na klucz,
zachowane 15 % wolnego miejsca na aparaturę modułową

Opracował:	mgr inż. Jerzy Pyszny			
Projektował:				
	Nazwisko	Data	Uprawn.	Podpis
Temat	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 /SP18/ RYBNIK, DZ. BOGUSZOWICE, UL. LOMPY 6 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Rysunek	SCHEMAT IDEOWY TABLICY PIĘTROWEJ T6			
Inwestor	MIASTO RYBNIK, UL. CHROBREGO 2, 44–200 RYBNIK			
Skala		Nr rysunku		E22