


"TAGD"

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielni gł. RG	Gniazda 230 V	Gniazda 230 V	Gniazda 230 V	Gniazda 230 V	Oświetlenie	Gn. 400 V, 32 A z wyłącznikiem piec kuchenny	Gn. 400 V, 32 A z wyłącznikiem piec kuchenny	Gniazda 230 V	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	-
P [kW]	-	3	3	3	3	0,3	11	11	3	-	-	-	37,3
Ilość modułów [szt]	9	2	2	2	2	2	7	7	2	2	2	2	41

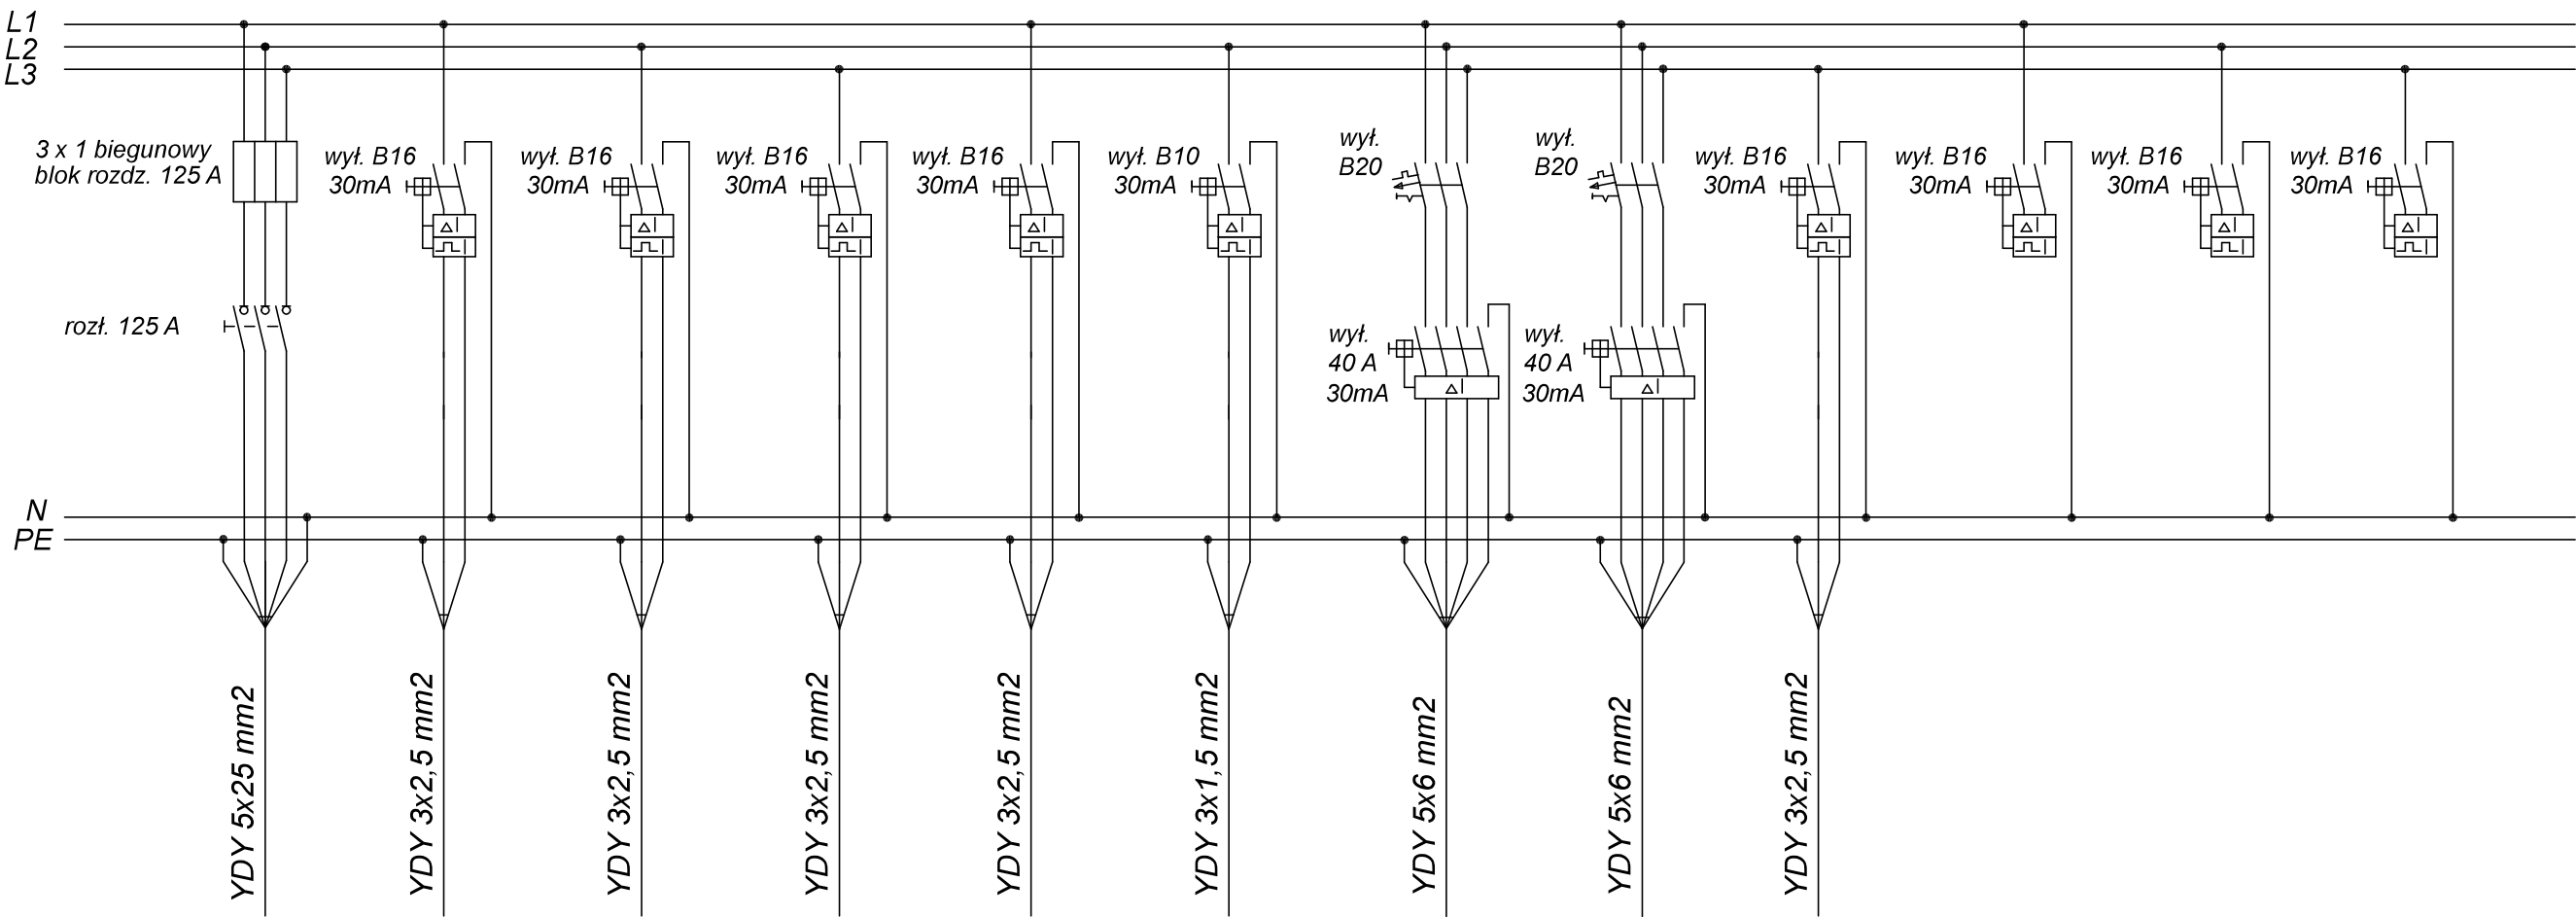

UWAGI:
Obudowa IP43, II klasa ochronności, zamykana na klucz,
zachowane 15 % wolnego miejsca na aparaturę modułową

Opracował:	mgr inż. Jerzy Pyszny			
Projektował:				
	Nazwisko	Data	Uprawn.	Podpis
Temat	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 /SP18/ RYBNIK, DZ. BOGUSZOWICE, UL. LOMPY 6 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Rysunek	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TAGD			
Inwestor	MIASTO RYBNIK, UL. CHROBREGO 2, 44–200 RYBNIK			
Skala		Nr rysunku		E17