


"RS"

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielni gł. RG	Gniazda 230 V sala gimnastyczna	Gniazda 230 V sala gimnastyczna	Gniazda 230 V pom. 2.28; 2.29 2.34; 2.35	Gniazda 230 V na zewnątrz przy wejściu	Oświetlenie sala gimnastyczna	Oświetlenie sala gimnastyczna	Oświetlenie pom 2.28 - 2.35	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	-
P [kW]	-	2	2	2	2	0,8	0,8	0,6	-	-	-	-	10,2
Ilość modułów [szt]	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31

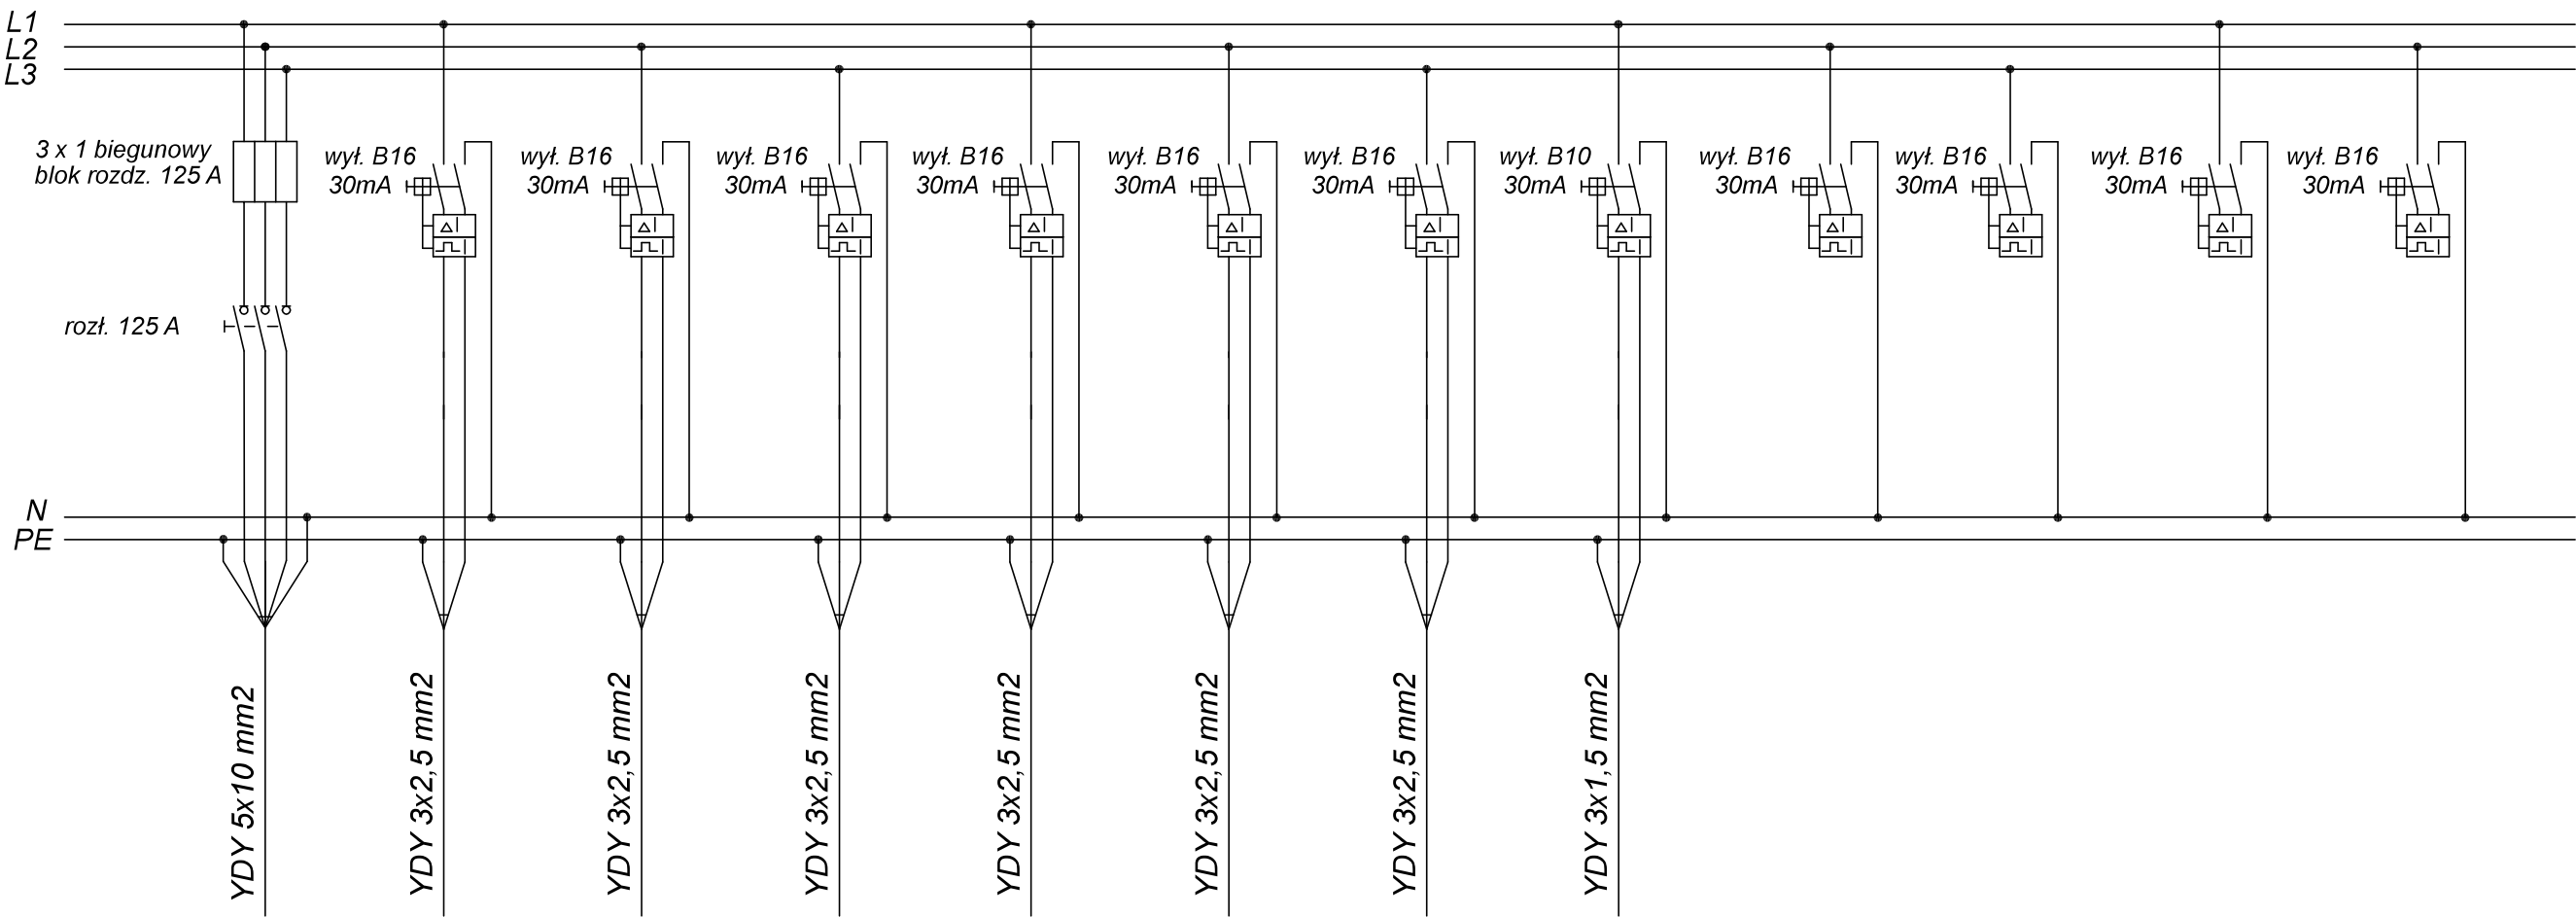

UWAGI:

Obudowa IP43, II klasa ochronności, zamykana na klucz,
zachowane 15 % wolnego miejsca na aparaturę modułową

Opracował:	mgr inż. Jerzy Pyszny			
Projektował:				
	Nazwisko	Data	Uprawn.	Podpis
Temat	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 /SP18/ RYBNIK, DZ. BOGUSZOWICE, UL. LOMPY 6 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Rysunek	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI SALI GIMNASTYCZNEJ RS			
Inwestor	MIASTO RYBNIK, UL. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK			
Skala		Nr rysunku		E13