



DACH

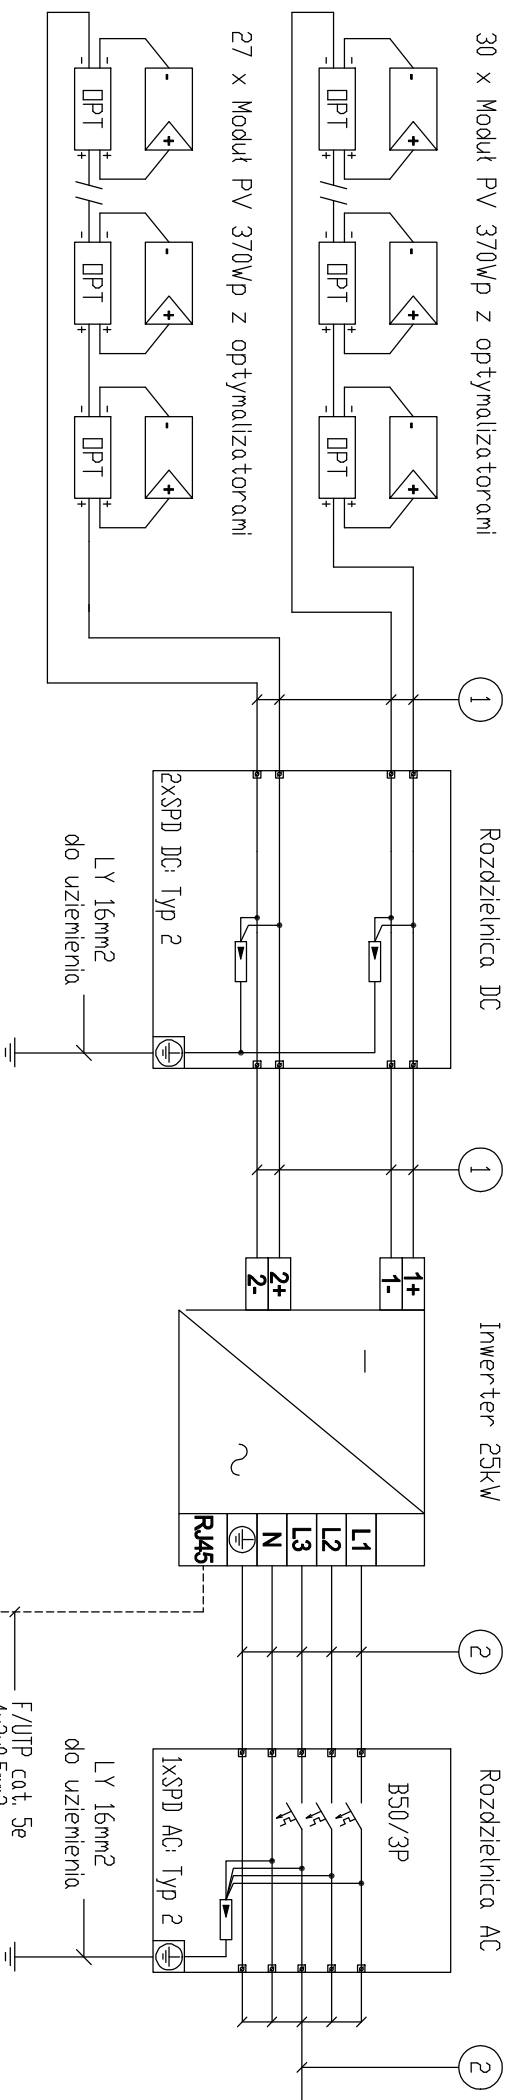

BUDYNEK

- 1 Kabel solarny 4mm²
- 2 YKY 5x16mm²

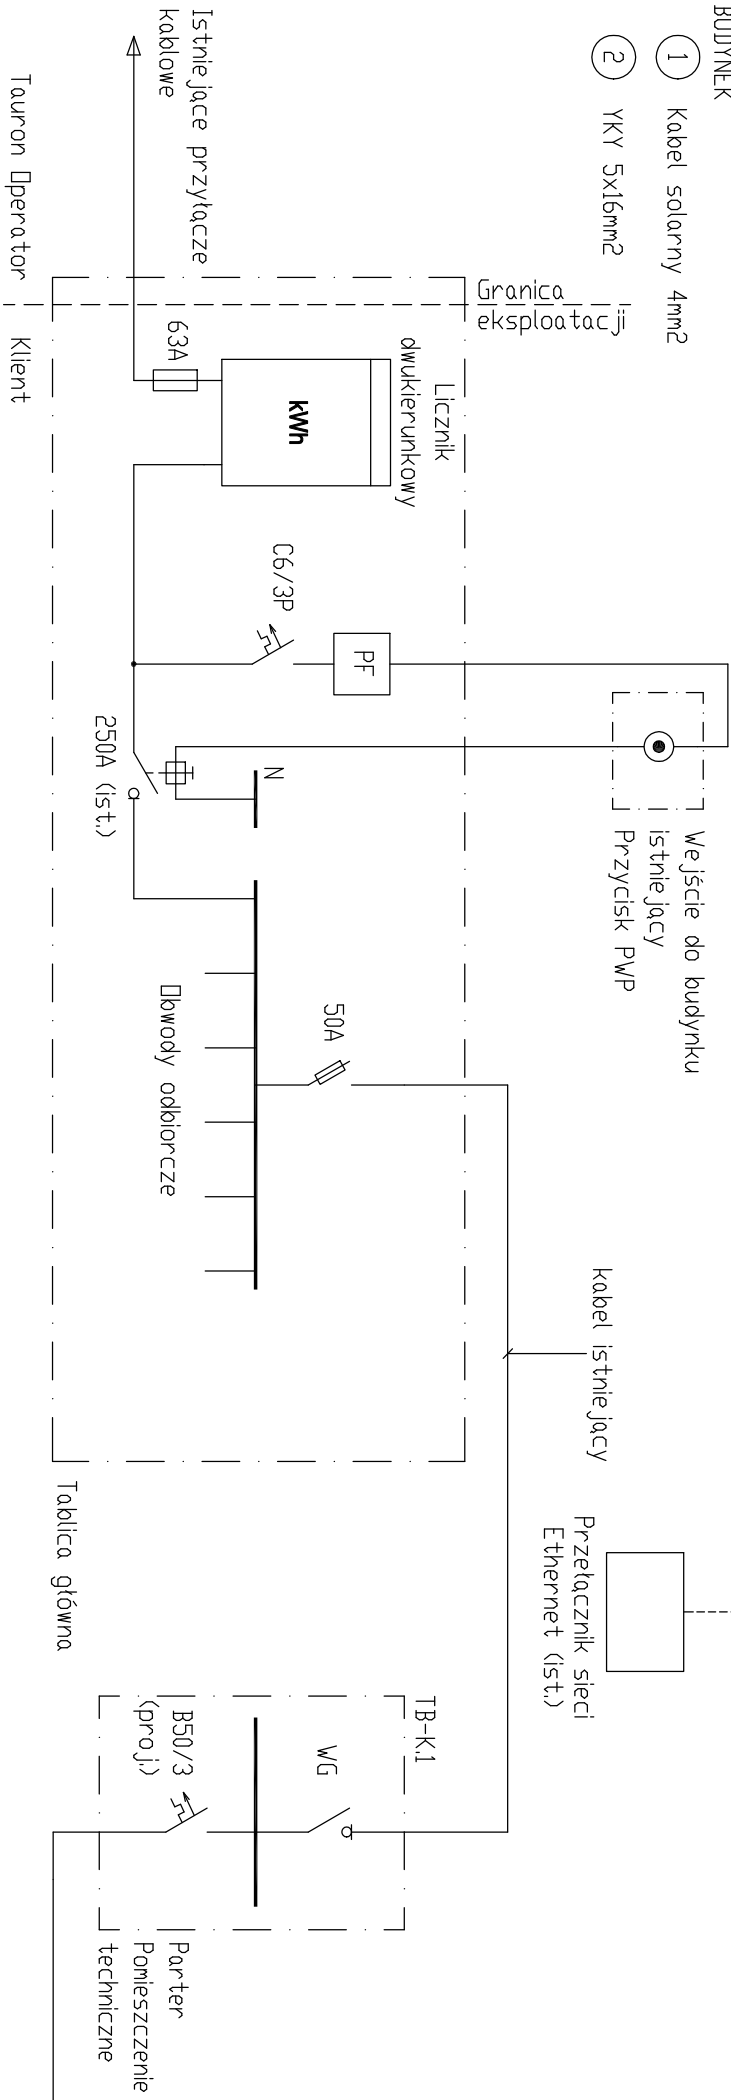

Zmiana	Branża Elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Dziekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadum PB/PW	Dpr.	-	-	-	-	44-200 Rybnik, ul. Krzyszowa 12	Schemat instalacji fotowoltaicznej i Przeciwpowozarowego Wyłącznika Pradu
Zasprzeż	Arch.	Proj	Inż. A.Zielonka	1262/06	2020.09	-	Investor 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 2	Nr rys. KMN/UR09.3-2
Skala	-	Spr.	-	-	-	-	-	Nr proj. KMN/UR09.3