


"TG" cd

											Razem
Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Nazwa obwodu	Gniazda 230 V	Gniazdo 230 V do zasilania wozu bojowego	Bramy zwijane 2 szt gniazd wtyk. na stropie	Tablica rozdzielcza syreny alarmowej	Gn. 400 V, 32 A z wył. zainstal. w garażu	Naświetlacze zewnętrzne nad bramami	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	
Ilość modułów [szt]	2	2	2	7	7	2	2	2	2	2	62

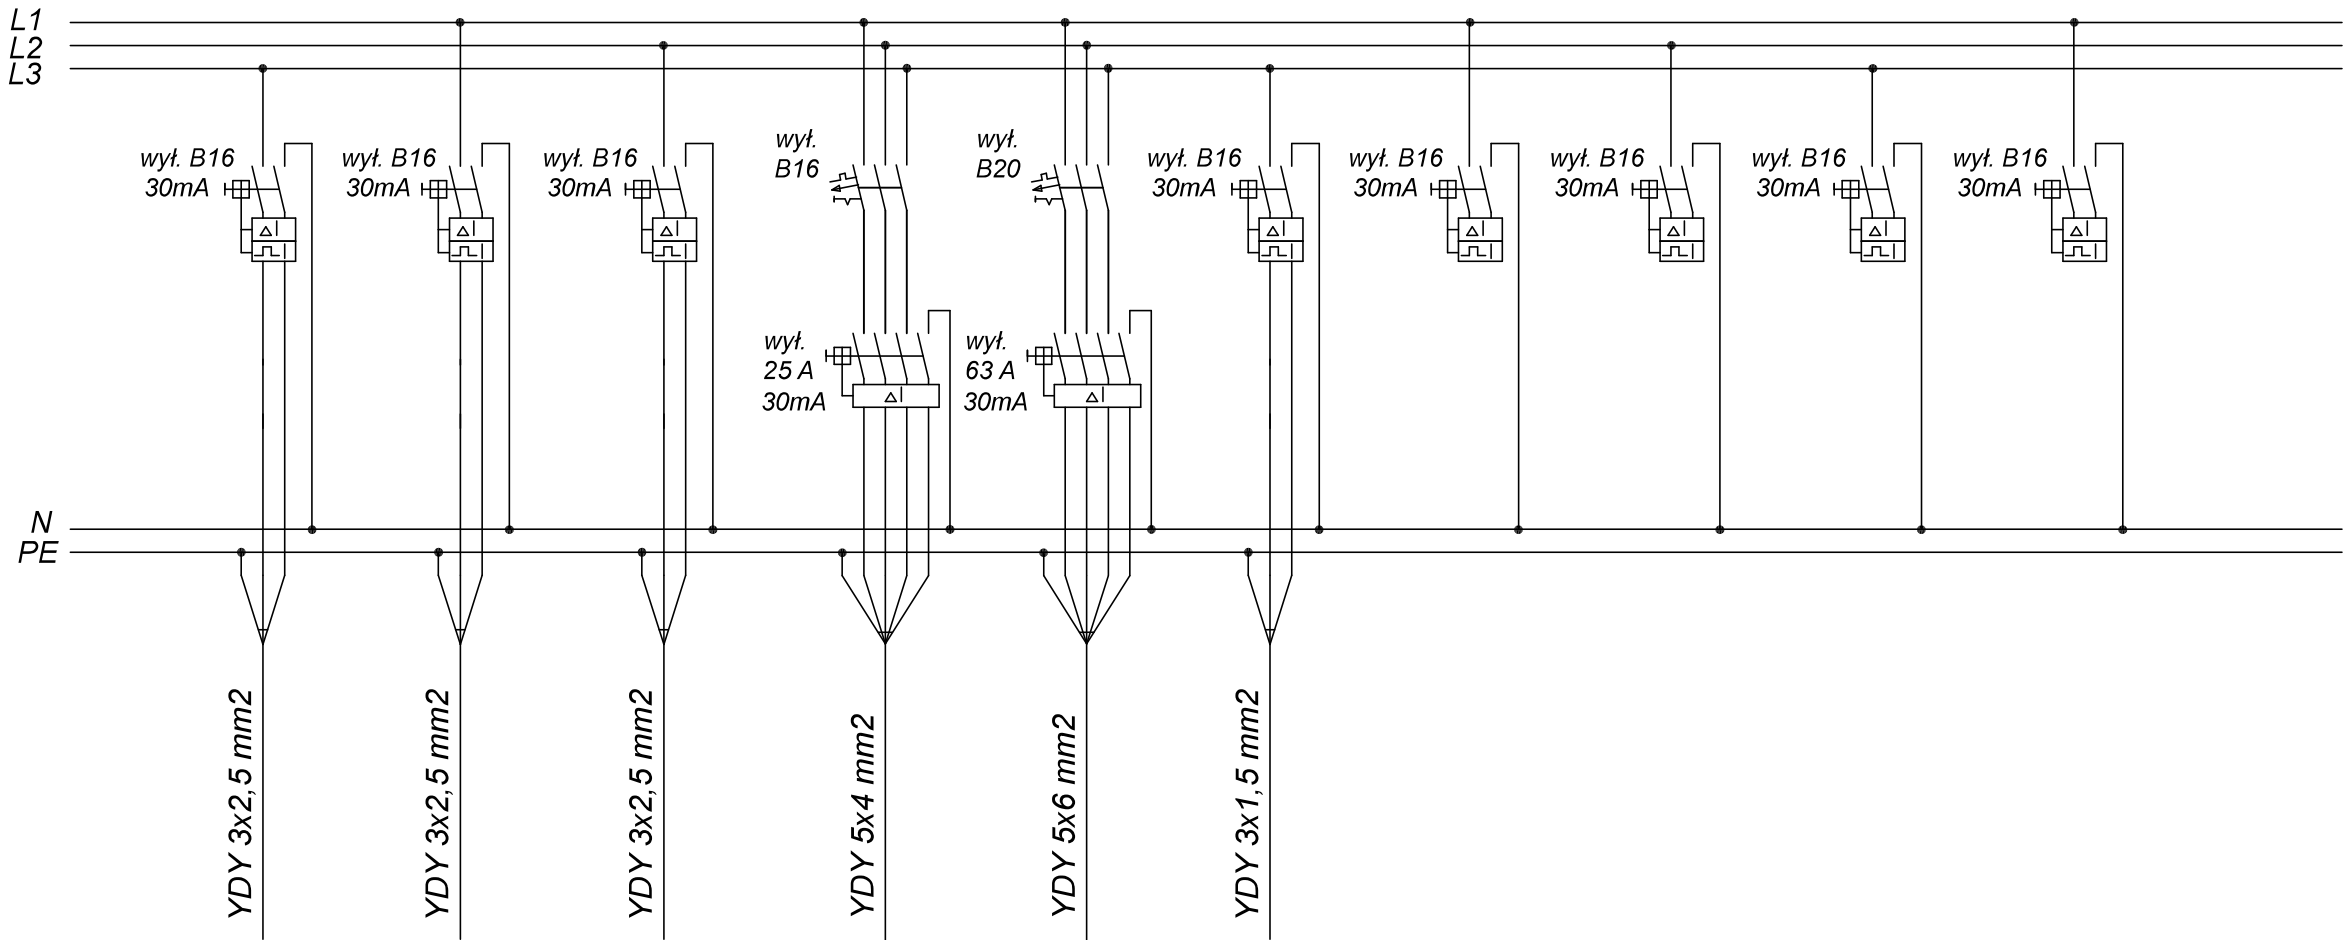

UWAGA:

Obudowa: II klasa ochronności, IP43, zamykana na klucz

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GARAŻU OSP CHWAŁOWICE					
Inwestor Miasto Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 2		Branża ELEKTRYCZNA		Podziałka:	
		Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny		
Nazwa projektu					
Nazwa rysunku SCHEMAT IDEOWY ZŁĄCZA TABLICY GŁÓWNEJ TG cd.					
Nr rysunku E3	Data styczeń 2019	Wykonał mgr inż. J. Pyszny			Nr arkusza